

## AULA AMBIENTAL PARQUE GIRARDOTA

ILUMINACION REDES INTERNAS AULA AMBIENTAL

## Observaciones preliminares

Indicaciones para planificación:

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

## Contenido

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Portada .....                    | 1 |
| Observaciones preliminares ..... | 2 |
| Contenido .....                  | 3 |
| Descripción .....                | 6 |
| Imágenes .....                   | 7 |
| Lista de luminarias .....        | 8 |

## Fichas de producto

|  |    |
|--|----|
| SYLVANIA - LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W (1x LED EMERGENCY<br>DOWNLIGHT 3W) ..... | 9  |
| SYLVANIA - LED PANEL RD 24W (1x) .....   | 10 |
| SYLVANIA - P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V (1x) .....                        | 11 |
| SYLVANIA - P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL (1x) .....                        | 12 |

Terreno 1

## Edificación 1

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Lista de luminarias ..... | 13 |
|---------------------------|----|

Terreno 1 - Edificación 1

## Planta (nivel) 1

|   |    |
|---|----|
| Lista de locales / Escena de iluminación de emergencia .....  | 14 |
| Lista de locales / Escena de luz 1 .....  | 16 |
| Lista de luminarias .....   | 19 |
| Objetos de cálculo / Escena de iluminación de emergencia .....  | 20 |
| Objetos de cálculo / Escena de luz 1 .....  | 22 |
| Salida de emergencia 1 / Escena de iluminación de emergencia / Iluminancia<br>perpendicular (Adaptativamente) ..... | 24 |

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

## CIRCULACION

|   |    |
|---|----|
| Resumen / Escena de luz 1 .....   | 25 |
| Plano de situación de luminarias .....  | 27 |
| Lista de luminarias .....   | 30 |
| Objetos de cálculo / Escena de luz 1 .....  | 31 |
| Plano útil (CIRCULACION) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular<br>(Adaptativamente) ..... | 33 |

## Contenido

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

### ENFERMERIA

|   |    |
|---|----|
| Resumen / Escena de luz 1   | 34 |
| Plano de situación de luminarias  | 36 |
| Lista de luminarias   | 38 |
| Objetos de cálculo / Escena de luz 1  | 39 |
| Plano útil (ENFERMERIA) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | 41 |

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

### IUDOTECA Y COWORKING

|   |    |
|---|----|
| Resumen / Escena de iluminación de emergencia   | 42 |
| Resumen / Escena de luz 1   | 44 |
| Plano de situación de luminarias  | 46 |
| Lista de luminarias   | 51 |
| Objetos de cálculo / Escena de iluminación de emergencia  | 52 |
| Objetos de cálculo / Escena de luz 1  | 54 |
| Área anti-pánico (IUDOTECA Y COWORKING) / Escena de iluminación de emergencia / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | 56 |
| Plano útil (IUDOTECA Y COWORKING) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)                           | 57 |

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

### OFICINAS

|   |    |
|---|----|
| Resumen / Escena de luz 1   | 58 |
| Plano de situación de luminarias  | 60 |
| Lista de luminarias   | 62 |
| Objetos de cálculo / Escena de luz 1  | 63 |
| Plano útil (OFICINAS) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | 65 |


Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 1

### WC MIXTO

|   |    |
|---|----|
| Resumen / Escena de luz 1   | 66 |
| Plano de situación de luminarias  | 68 |
| Lista de luminarias   | 70 |
| Objetos de cálculo / Escena de luz 1  | 71 |
| Plano útil (WC MIXTO) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | 73 |

Contenido

Glosario ..... 74

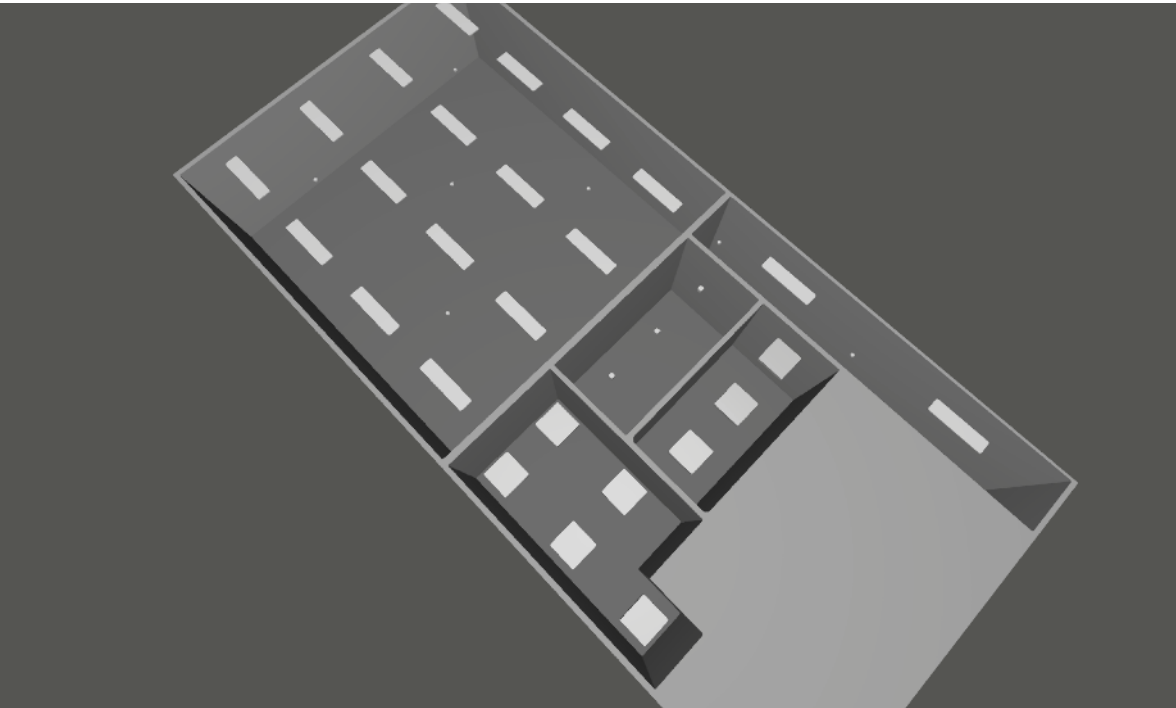


## Descripción

## Imágenes


AULA AMBIENTAL PARQUE GIRARDOTA

ILUMINACION REDES INTERNAS AULA  
AMBIENTAL

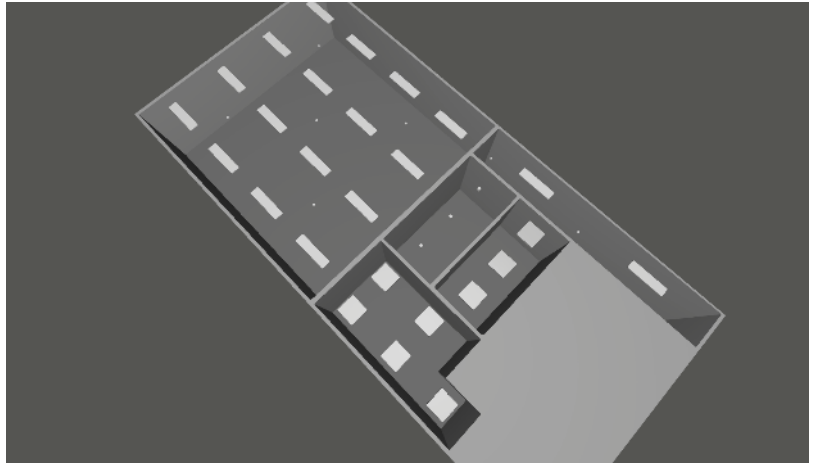

## Lista de luminarias

|                                   |                                |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>88978 lm | $P_{\text{total}}$<br>1127.5 W | Rendimiento lumínico<br>78.9 lm/W | $\Phi_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>1386 lm | $P_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>16.2 W |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo  | P                 | $\Phi$  | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|--|-------------------|---------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | LED PANEL RD 24W   | 22.9 W            | 1688 lm | 73.7 lm/W            |
| 18   | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL  | 39.7 W            | 3060 lm | 77.2 lm/W            |
| 9    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W   | 1.8 W             | 154 lm  | 85.6 lm/W            |
|      |            |                |  1.8 W | 154 lm<br>(100 %) | –       |                      |
| 8    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V  | 41.0 W            | 3431 lm | 83.7 lm/W            |



## Ficha de producto


### SYLVANIA - LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| P                                    | 1.8 W     |
| P <sub>Alumbrado de emergencia</sub> | 1.8 W     |
| Φ <sub>Lámpara</sub>                 | 143 lm    |
| Φ <sub>Luminaria</sub>               | 154 lm    |
| Φ <sub>Alumbrado de emergencia</sub> | 154 lm    |
| η                                    | 107.92 %  |
| Rendimiento lumínico                 | 85.6 lm/W |
| CCT                                  | 3000 K    |
| CRI                                  | 100       |
| ELF                                  | 100 %     |

| γ       | C0°   | C90°  | C0°- C360° |
|---------|-------|-------|------------|
| 0°-180° | 33.97 | 34.80 | 34.80      |
| 60°-90° | 29.26 | 28.85 | 29.74      |

Tabla de valoración de deslumbramiento [cd]

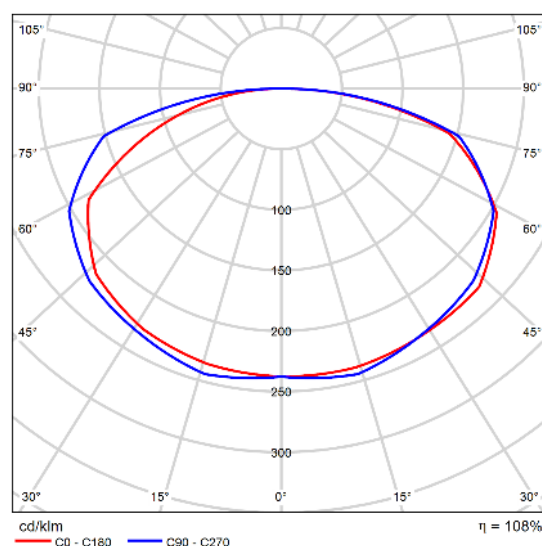


CDL polar

## Ficha de producto

### SYLVANIA - LED PANEL RD 24W



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| P                         | 22.9 W    |
| $\Phi_{\text{Lámpara}}$   | 1688 lm   |
| $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 1688 lm   |
| $\eta$                    | 100.00 %  |
| Rendimiento lumínico      | 73.7 lm/W |
| CCT                       | 3000 K    |
| CRI                       | 100       |

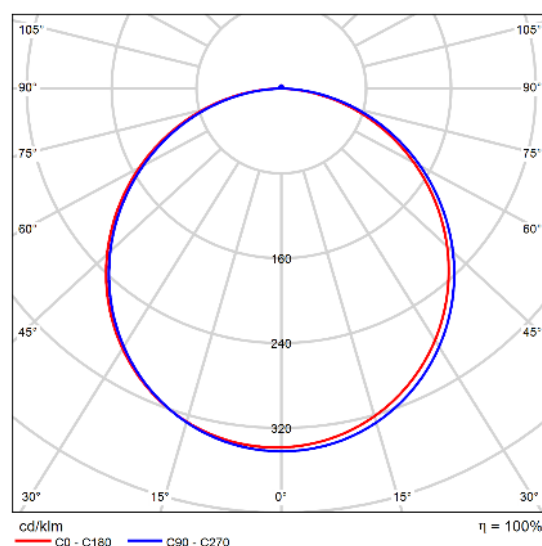


CDL polar

## Ficha de producto

SYLVANIA - P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| P                         | 41.0 W    |
| $\Phi_{\text{Lámpara}}$   | –         |
| $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 3431 lm   |
| $\eta$                    | –         |
| Rendimiento lumínico      | 83.7 lm/W |
| CCT                       | 3000 K    |
| CRI                       | 100       |

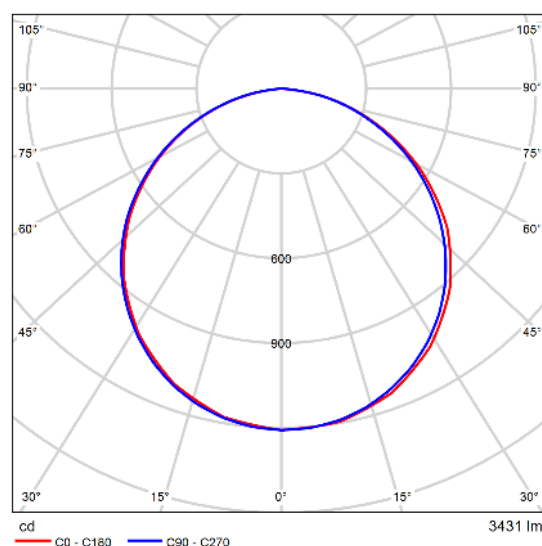


CDL polar

## Ficha de producto

SYLVANIA - P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| P                         | 39.7 W    |
| $\Phi_{\text{Lámpara}}$   | 3060 lm   |
| $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 3060 lm   |
| $\eta$                    | 100.01 %  |
| Rendimiento lumínico      | 77.2 lm/W |
| CCT                       | 3000 K    |
| CRI                       | 100       |

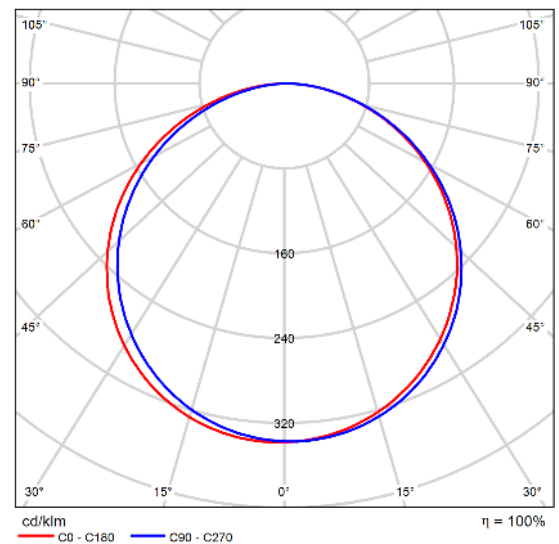


CDL polar

Edificación 1


**Lista de luminarias**

|                                   |                                |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>88978 lm | $P_{\text{total}}$<br>1127.5 W | Rendimiento lumínico<br>78.9 lm/W | $\Phi_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>1386 lm | $P_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>16.2 W |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P  | $\Phi$            | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | LED PANEL RD 24W                    | 22.9 W   | 1688 lm           | 73.7 lm/W            |
| 18   | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | 39.7 W   | 3060 lm           | 77.2 lm/W            |
| 9    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W        | 1.8 W  | 154 lm            | 85.6 lm/W            |
|      |            |                |                                     |  1.8 W | 154 lm<br>(100 %) | –                    |
| 8    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V | 41.0 W   | 3431 lm           | 83.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

## Lista de locales

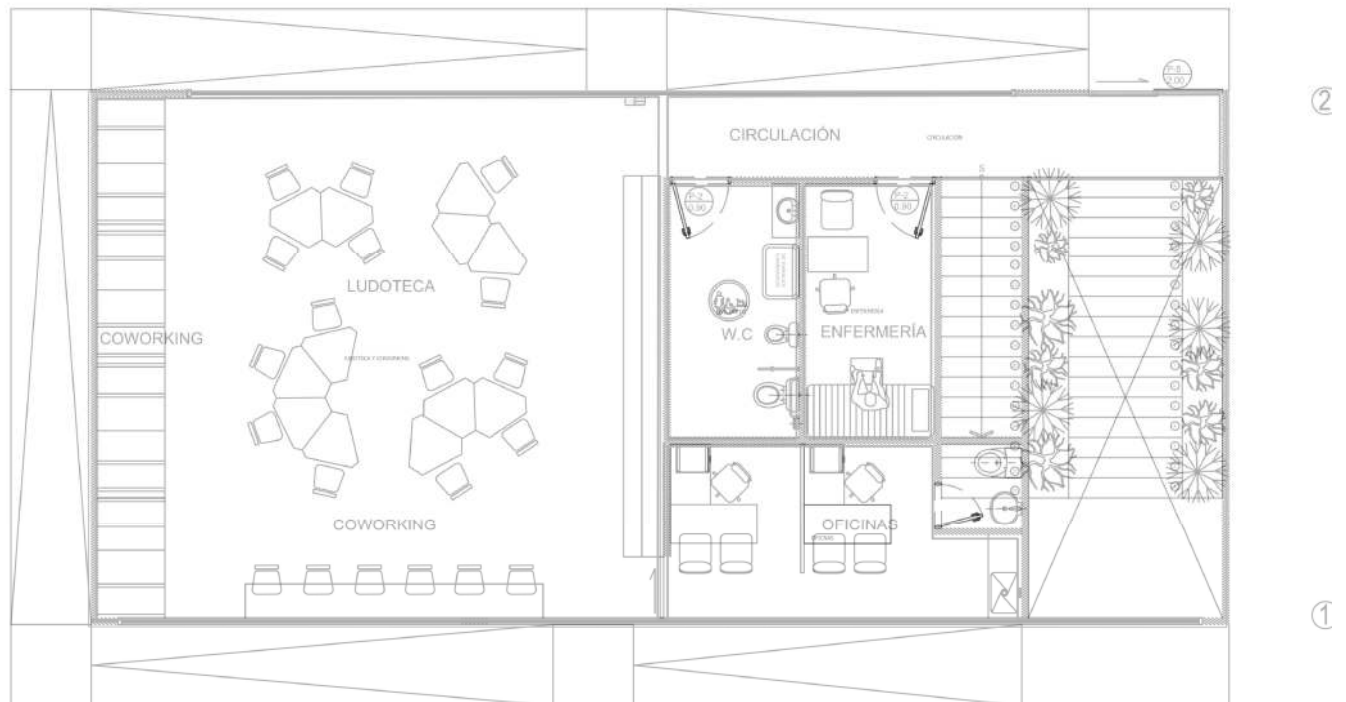

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

**Lista de locales**

## CIRCULACION

|                      |                                     |   |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| $P_{total}$<br>3.6 W | $A_{Local}$<br>10.22 m <sup>2</sup> | Potencia específica de conexión<br>0.35 W/m <sup>2</sup> (Área) |
|----------------------|-------------------------------------|---|


| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo          | P     | Φ              |
|------|------------|----------------|------------------------------|-------|----------------|
| 2    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W | 1.8 W | 154 lm (100 %) |

## IUDOTECA Y COWORKING

|                       |                                     |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| $P_{total}$<br>12.6 W | $A_{Local}$<br>65.58 m <sup>2</sup> | Potencia específica de conexión<br>0.19 W/m <sup>2</sup> (Área) | $E_{min}$ (Área anti-pánico)<br>3.31 lx |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo          | P     | Φ              |
|------|------------|----------------|------------------------------|-------|----------------|
| 7    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W | 1.8 W | 154 lm (100 %) |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

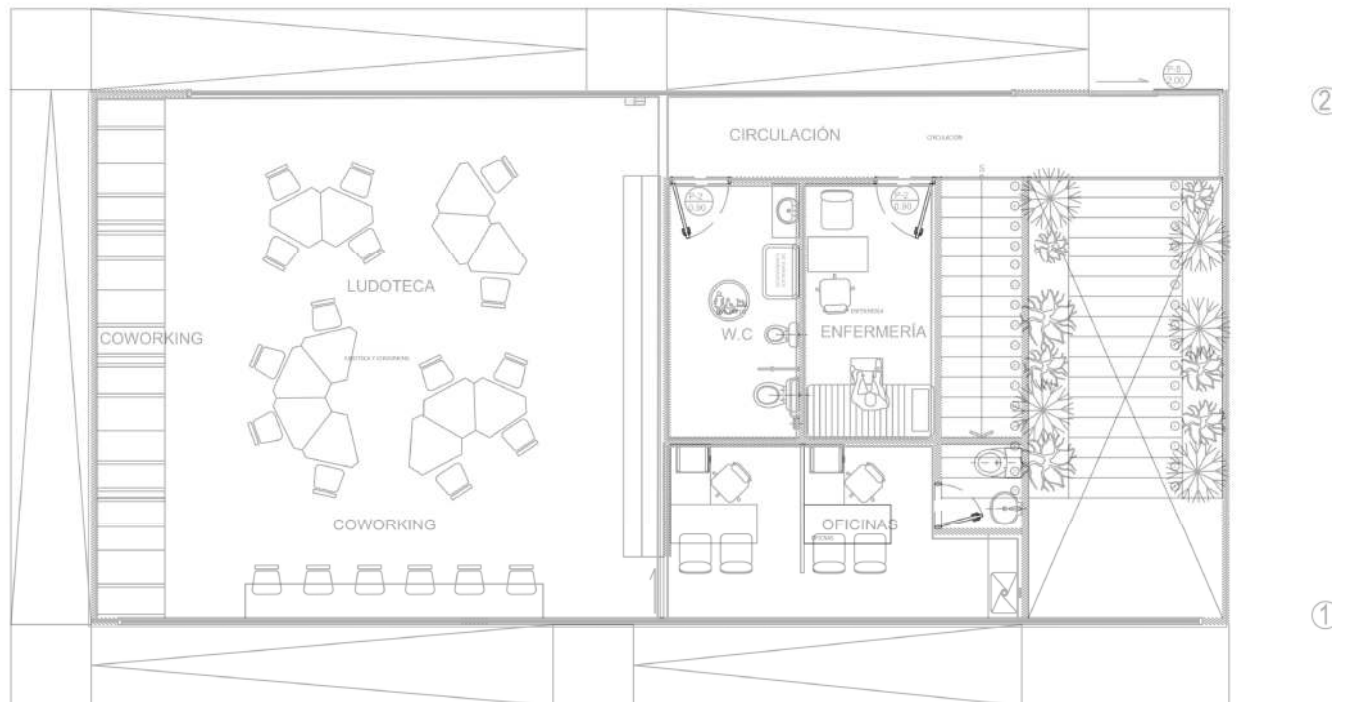**Lista de locales**



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

**Lista de locales**

## CIRCULACION

|                                    |  |   |   |
|------------------------------------|--|---|---|
| <b>P<sub>total</sub></b><br>79.4 W | <b>A<sub>Local</sub></b><br>10.22 m <sup>2</sup> | <b>Potencia específica de conexión</b><br>7.77 W/m <sup>2</sup> = 5.33 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Área)<br>11.55 W/m <sup>2</sup> = 7.93 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Plano útil) | <b>E<sub>perpendicular</sub></b> (Plano útil)<br>146 lx |
|------------------------------------|--|---|---|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P      | Φ <sub>Luminaria</sub> |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------------------|
| 2    | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | 39.7 W | 3060 lm                |

## ENFERMERIA

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| <b>P<sub>total</sub></b><br>123.0 W | <b>A<sub>Local</sub></b><br>7.23 m <sup>2</sup> | <b>Potencia específica de conexión</b><br>17.01 W/m <sup>2</sup> = 2.84 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Área)<br>27.41 W/m <sup>2</sup> = 4.58 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Plano útil) | <b>E<sub>perpendicular</sub></b> (Plano útil)<br>598 lx |
|-------------------------------------|---|--|---|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P      | Φ <sub>Luminaria</sub> |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V | 41.0 W | 3431 lm                |

## IUDOTECA Y COWORKING

|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| <b>P<sub>total</sub></b><br>635.2 W | <b>A<sub>Local</sub></b><br>65.58 m <sup>2</sup> | <b>Potencia específica de conexión</b><br>9.69 W/m <sup>2</sup> = 1.81 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Área)<br>12.61 W/m <sup>2</sup> = 2.35 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Plano útil) | <b>E<sub>perpendicular</sub></b> (Plano útil)<br>536 lx |
|-------------------------------------|--|---|---|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P      | Φ <sub>Luminaria</sub> |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------------------|
| 16   | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | 39.7 W | 3060 lm                |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

**Lista de locales**

## OFICINAS

|                        |                                     |  |  |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|
| $P_{total}$<br>205.0 W | $A_{Local}$<br>11.82 m <sup>2</sup> | <b>Potencia específica de conexión</b><br>17.34 W/m <sup>2</sup> = 2.58 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Área)<br>22.45 W/m <sup>2</sup> = 3.34 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Plano útil) | $\bar{E}_{perpendicular}$ (Plano útil)<br>672 lx |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P      | $\Phi_{Luminaria}$ |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|--------------------|
| 5    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V | 41.0 W | 3431 lm            |

## WC MIXTO


|                       |                                    |   |  |
|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| $P_{total}$<br>68.7 W | $A_{Local}$<br>7.31 m <sup>2</sup> | <b>Potencia específica de conexión</b><br>9.40 W/m <sup>2</sup> = 3.18 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Área)<br>15.82 W/m <sup>2</sup> = 5.35 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Plano útil) | $\bar{E}_{perpendicular}$ (Plano útil)<br>296 lx |
|-----------------------|------------------------------------|---|--|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo | P      | $\Phi_{Luminaria}$ |
|------|------------|----------------|---------------------|--------|--------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | LED PANEL RD 24W    | 22.9 W | 1688 lm            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1


**Lista de luminarias**

|                                   |                                |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>88978 lm | $P_{\text{total}}$<br>1127.5 W | Rendimiento lumínico<br>78.9 lm/W | $\Phi_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>1386 lm | $P_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>16.2 W |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P  | $\Phi$            | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | LED PANEL RD 24W                    | 22.9 W   | 1688 lm           | 73.7 lm/W            |
| 18   | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | 39.7 W   | 3060 lm           | 77.2 lm/W            |
| 9    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W        | 1.8 W  | 154 lm            | 85.6 lm/W            |
|      |            |                |                                     |  1.8 W | 154 lm<br>(100 %) | –                    |
| 8    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V | 41.0 W   | 3431 lm           | 83.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

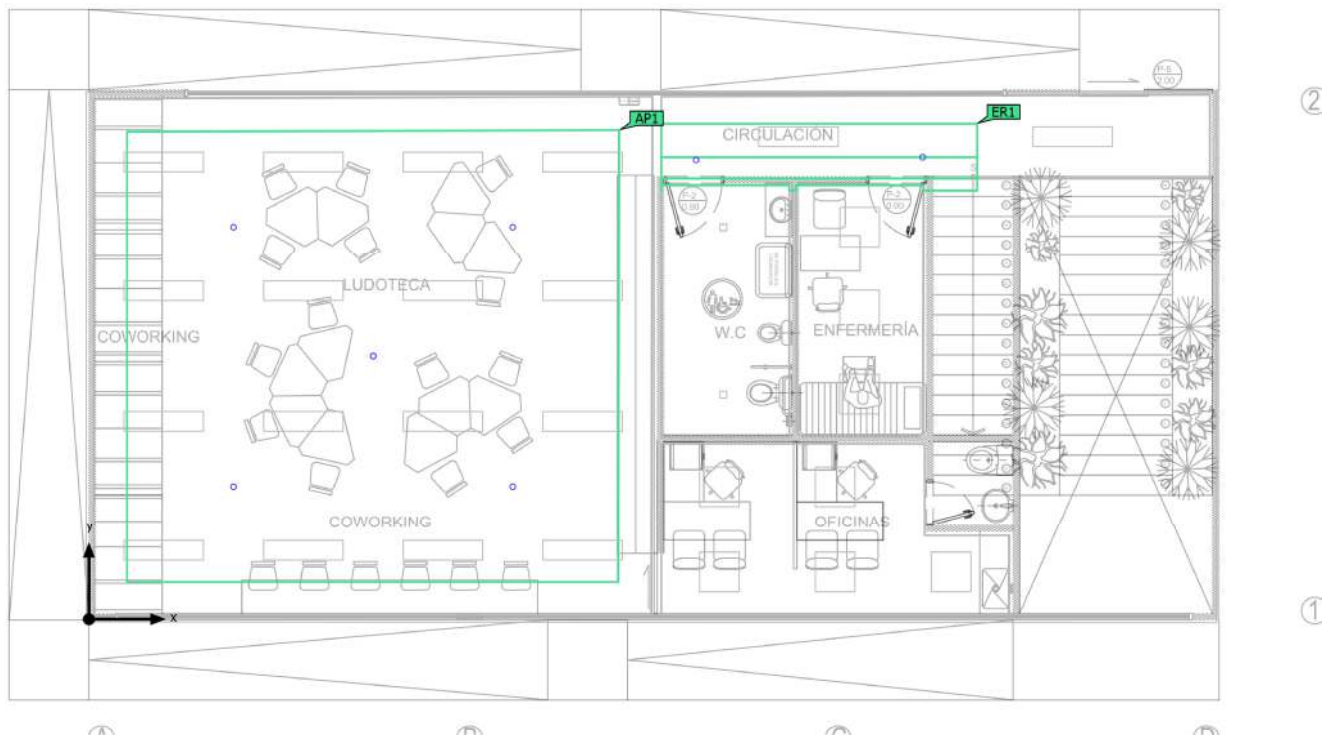

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

**Objetos de cálculo**

## Superficies antipánico

| Propiedades   | $E_{min}$<br>(Nominal)            | $E_{max}$ | $U_d$<br>(Nominal)            | Índice |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| Área anti-pánico (IUDOTECA Y COWORKING)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.31 lx<br>( $\geq 0.50$ lx)<br>✓ | 15.0 lx   | 0.22<br>( $\geq 0.025$ )<br>✓ | AP1    |


## Salidas de emergencia

| Propiedades  | $E_{min}$<br>Superficie<br>media<br>(Nominal) | $E_{max}$<br>Superficie<br>media | $E_{min}$<br>Línea media<br>(Nominal) | $E_{max}$<br>Línea media | $U_d$<br>(Nominal)            | Índice |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Salida de emergencia 1<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.67 lx<br>( $\geq 0.50$ lx)<br>✓             | 4.47 lx                          | 3.79 lx<br>( $\geq 1.00$ lx)<br>✓     | 4.47 lx                  | 0.85<br>( $\geq 0.025$ )<br>✓ | ER1    |

Indicaciones para planificación:

El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

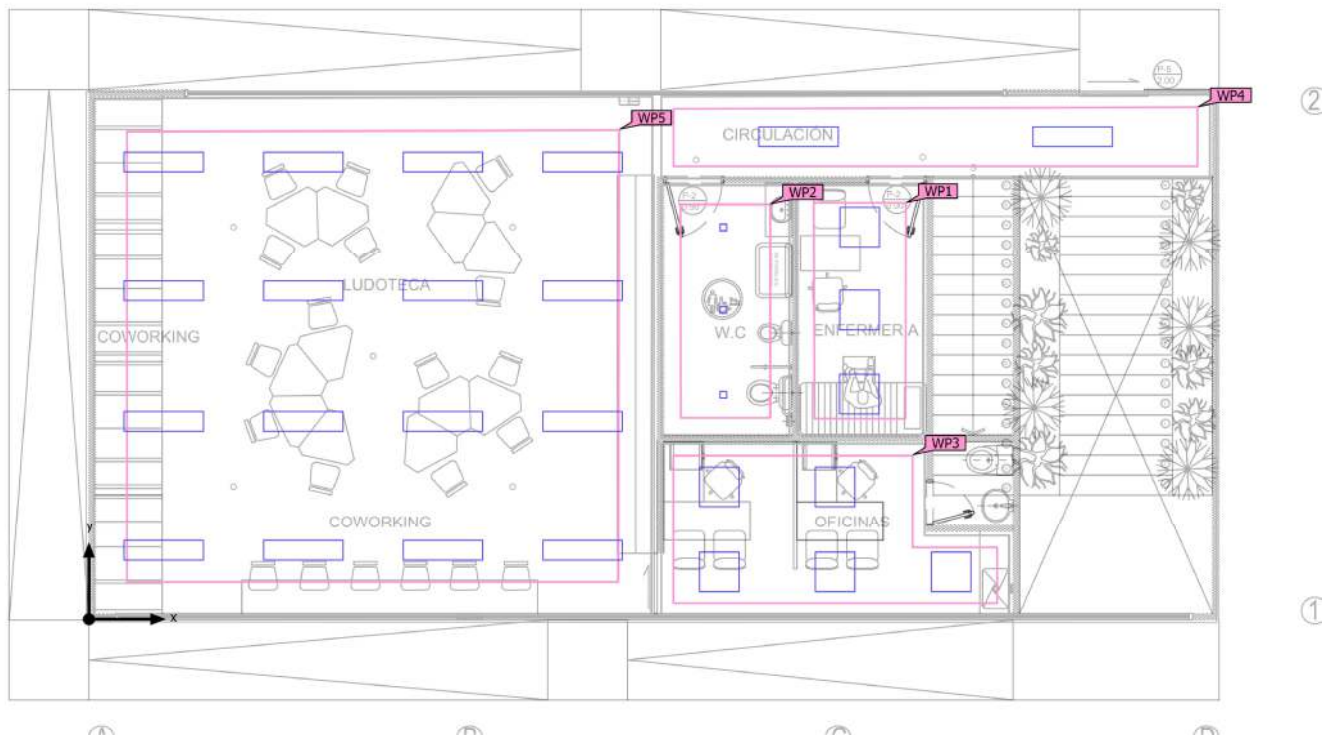**Objetos de cálculo**

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)


**Objetos de cálculo**

Planos útiles

| Propiedades  | $\bar{E}$<br>(Nominal)          | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (ENFERMERIA)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.266 m          | 598 lx<br>( $\geq 500$ lx)<br>✓ | 479 lx     | 673 lx     | 0.80<br>( $\geq 0.60$ )<br>✓ | 0.71  | WP1    |
| Plano útil (WC MIXTO)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m            | 296 lx<br>( $\geq 200$ lx)<br>✓ | 229 lx     | 335 lx     | 0.77<br>( $\geq 0.40$ )<br>✓ | 0.68  | WP2    |
| Plano útil (OFICINAS)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.180 m            | 672 lx<br>( $\geq 500$ lx)<br>✓ | 412 lx     | 794 lx     | 0.61<br>( $\geq 0.60$ )<br>✓ | 0.52  | WP3    |
| Plano útil (CIRCULACION)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.184 m         | 146 lx<br>( $\geq 100$ lx)<br>✓ | 101 lx     | 172 lx     | 0.69<br>( $\geq 0.40$ )<br>✓ | 0.59  | WP4    |
| Plano útil (UDOTECA Y COWORKING)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m | 536 lx<br>( $\geq 500$ lx)<br>✓ | 382 lx     | 607 lx     | 0.71<br>( $\geq 0.60$ )<br>✓ | 0.63  | WP5    |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)

Salida de emergencia 1

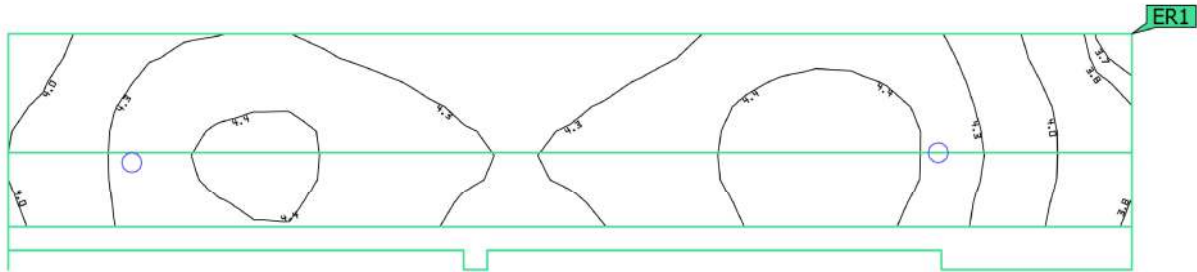


| Propiedades  | E <sub>min</sub><br>Superficie<br>media<br>(Nominal) | E <sub>máx</sub><br>Superficie<br>media | E <sub>min</sub><br>Línea media<br>(Nominal) | E <sub>máx</sub><br>Línea media | U <sub>d</sub><br>(Nominal) | Índice |
|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| Salida de emergencia 1<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.67 lx<br>(≥ 0.50 lx)<br>✓                          | 4.47 lx                                 | 3.79 lx<br>(≥ 1.00 lx)<br>✓                  | 4.47 lx                         | 0.85<br>(≥ 0.025)<br>✓      | ER1    |

Indicaciones para planificación:  
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION (Escena de luz 1)

## Resumen

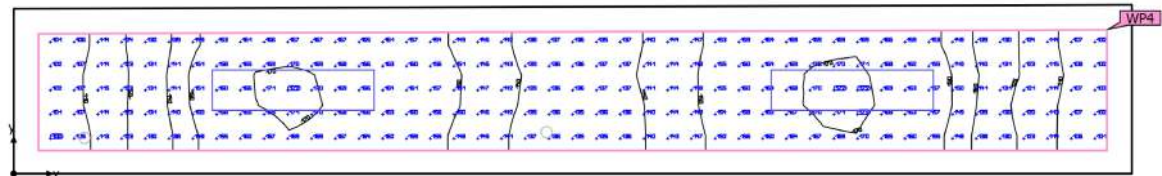

|                       |   |                           |         |
|-----------------------|---|---------------------------|---------|
| Base                  | 10.22 m <sup>2</sup>                                | Altura interior del local | 2.800 m |
| Grado de reflexión    | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % | Altura de montaje         | 2.800 m |
| Factor de degradación | 0.80 (Global)                                       | Altura plano útil         | 0.000 m |
|                       |   | Zona marginal plano útil  | 0.184 m |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION (Escena de luz 1)

## Resumen

### Resultados

|                                   | Tamaño                          | Calculado                     | Nominal        | Verificación | Índice |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Plano útil                        | $E_{\text{perpendicular}}$      | 146 lx                        | $\geq 100$ lx  | ✓            | WP4    |
|                                   | $U_o (g_1)$                     | 0.69                          | $\geq 0.40$    | ✓            | WP4    |
|                                   | Potencia específica de conexión | 11.55 W/m <sup>2</sup>        | –              |              |        |
|                                   |                                 | 7.93 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |
| Valores de consumo <sup>(2)</sup> | Consumo                         | 87.2 kWh/a                    | máx. 400 kWh/a | ✓            |        |
| Área                              | Potencia específica de conexión | 7.77 W/m <sup>2</sup>         | –              |              |        |
|                                   |                                 | 5.33 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.253 m x 8.250 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

### Lista de luminarias


| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | R <sub>UG</sub> | P      | Φ       | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|
| 2    | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | –               | 39.7 W | 3060 lm | 77.2 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION

## Plano de situación de luminarias

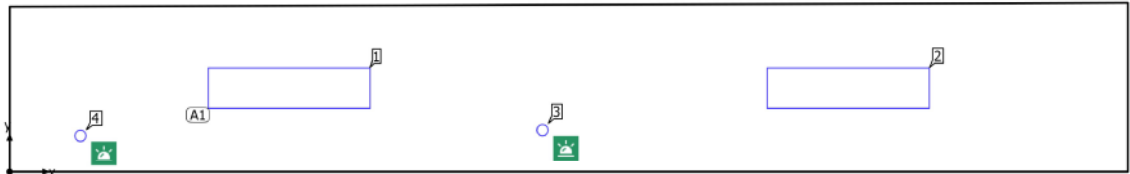

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION


**Plano de situación de luminarias**

|                     |                                     |                           |         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|
| Fabricante          | SYLVANIA                            | P                         | 39.7 W  |
| Nombre del artículo | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 3060 lm |
| Lámpara             | 1x                                  |                           |         |

2 x SYLVANIA P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 2.063 m / 0.627 m / 2.800 m      | 2.063 m | 0.627 m | 2.800 m           | 1         |
|                        |                                  | 6.188 m | 0.627 m | 2.800 m           | 2         |
| Dirección X            | 2 Uni., Centro - centro, 4.125 m |         |         |                   |           |
| Dirección Y            | 1 Uni., Centro - centro, 1.253 m |         |         |                   |           |
| Organización           | A1                               |         |         |                   |           |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION

**Plano de situación de luminarias**

|                     |                               |   |        |
|---------------------|-------------------------------|---|--------|
| Fabricante          | SYLVANIA                      | P                                       | 1.8 W  |
| Nombre del artículo | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W  | P <sub>Alumbrado de emergencia</sub>    | 1.8 W  |
| Lámpara             | 1x LED EMERGENCY DOWNLIGHT 3W | $\Phi_{\text{Luminaria}}$               | 154 lm |
|                     |                               | $\Phi_{\text{Alumbrado de emergencia}}$ | 154 lm |
|                     |                               | ELF                                     | 100 %  |


## Luminarias individuales

| X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|---------|---------|-------------------|-----------|
| 3.932 m | 0.319 m | 2.800 m           | 3         |
| 0.522 m | 0.277 m | 2.800 m           | 4         |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION

**Lista de luminarias**

|                                  |                              |                                   |   |   |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>6428 lm | $P_{\text{total}}$<br>83.0 W | Rendimiento lumínico<br>77.4 lm/W | $\Phi_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>308 lm | $P_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>3.6 W |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo   | P      | $\Phi$         | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|---|--------|----------------|----------------------|
| 2    | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL   | 39.7 W | 3060 lm        | 77.2 lm/W            |
| 2    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W  | 1.8 W  | 154 lm         | 85.6 lm/W            |
|      |            |                |  1.8 W |        | 154 lm (100 %) | –                    |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION (Escena de luz 1)

## Objetos de cálculo



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION (Escena de luz 1)

**Objetos de cálculo**

Planos útiles


| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|------------|------------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (CIRCULACION)                    | 146 lx                 | 101 lx     | 172 lx     | 0.69                         | 0.59  | WP4    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | ( $\geq 100$ lx)       |            |            | ( $\geq 0.40$ )              |       |        |
| Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.184 m     | ✓                      |            |            | ✓                            |       |        |

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · CIRCULACION (Escena de luz 1)

Plano útil (CIRCULACION)

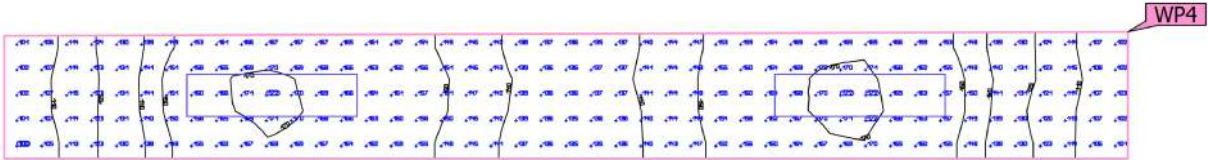


| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{min}$ | $E_{max}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (CIRCULACION)                    | 146 lx                 | 101 lx    | 172 lx    | 0.69                         | 0.59  | WP4    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | ( $\geq 100$ lx)       |           |           | ( $\geq 0.40$ )              |       |        |
| Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.184 m     | ✓                      |           |           | ✓                            |       |        |

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

Resumen

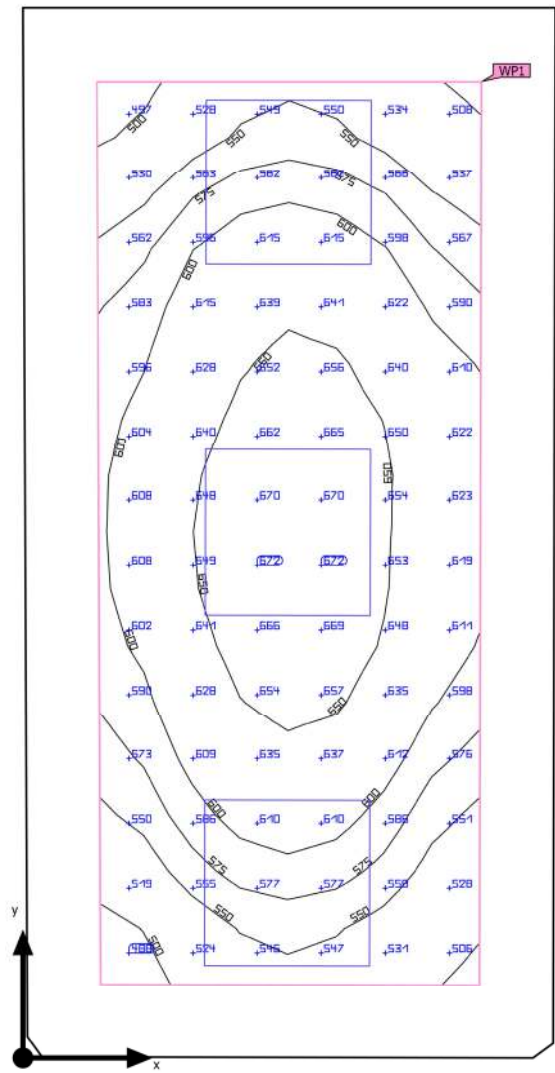

Base 7.23 m<sup>2</sup>

Grado de reflexión  
Techo: 70.0 %,  
Paredes: 50.0 %,  
Suelo: 20.0 %

Factor de degradación 0.80 (Global)

Altura interior del local 2.800 m

Altura de montaje 2.800 m

Altura plano útil 0.800 m

Zona marginal plano útil 0.266 m

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

## Resumen

### Resultados

|                                   | Tamaño                          | Calculado                     | Nominal        | Verificación | Índice |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Plano útil                        | $E_{\text{perpendicular}}$      | 598 lx                        | $\geq 500$ lx  | ✓            | WP1    |
|                                   | $U_o (g_1)$                     | 0.80                          | $\geq 0.60$    | ✓            | WP1    |
|                                   | Potencia específica de conexión | 27.41 W/m <sup>2</sup>        | –              |              |        |
|                                   |                                 | 4.58 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |
| Valores de consumo <sup>(2)</sup> | Consumo                         | 101 kWh/a                     | máx. 300 kWh/a | ✓            |        |
| Área                              | Potencia específica de conexión | 17.01 W/m <sup>2</sup>        | –              |              |        |
|                                   |                                 | 2.84 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |

(1) Basado en un espacio rectangular de 3.793 m x 1.920 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.6 Salas de primeros auxilios)

### Lista de luminarias


| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                    | R <sub>UG</sub> | P      | Φ       | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|--|-----------------|--------|---------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW<br>100-277V | –               | 41.0 W | 3431 lm | 83.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA

## Plano de situación de luminarias

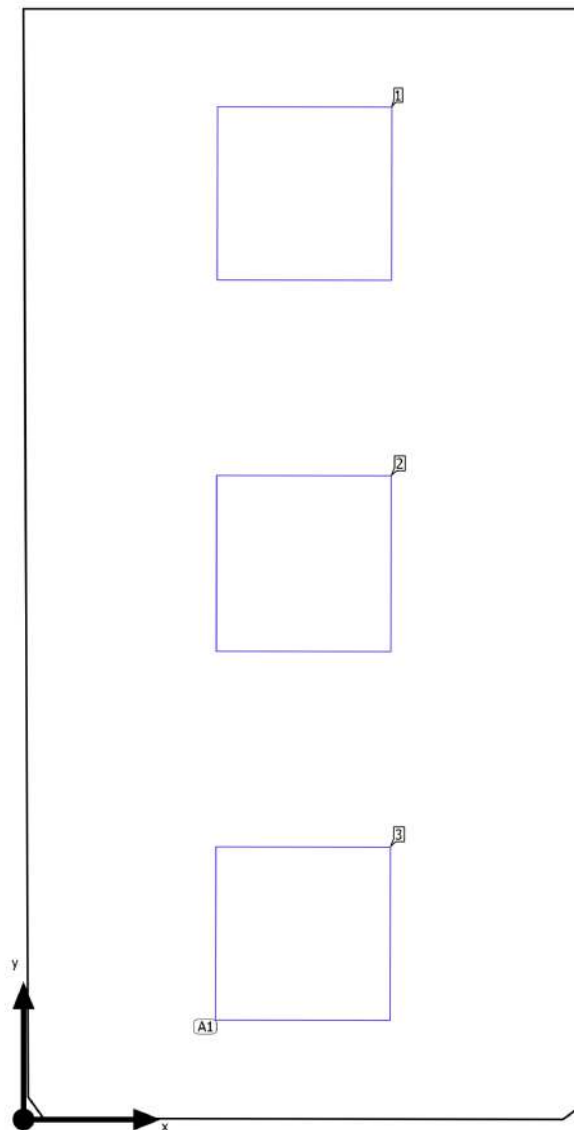

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA

**Plano de situación de luminarias**

|                     |   |                           |         |
|---------------------|---|---------------------------|---------|
| Fabricante          | SYLVANIA                                  | P                         | 41.0 W  |
| Nombre del artículo | P27930-LED PANEL<br>SQ 40W NW<br>100-277V | $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 3431 lm |
| Lámpara             | 1x  |                           |         |

3 x SYLVANIA P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 0.953 m / 0.634 m / 2.800 m      | 0.959 m | 3.163 m | 2.800 m           | 1         |
|                        |                                  | 0.956 m | 1.898 m | 2.800 m           | 2         |
| Dirección X            | 1 Uni., Centro - centro, 1.920 m | 0.953 m | 0.634 m | 2.800 m           | 3         |
| Dirección Y            | 3 Uni., Centro - centro, 1.264 m |         |         |                   |           |
| Organización           | A1                               |         |         |                   |           |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA

**Lista de luminarias** $\Phi_{total}$ 

10293 lm

 $P_{total}$ 

123.0 W


Rendimiento lumínico

83.7 lm/W

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P      | $\Phi$  | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|---------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V | 41.0 W | 3431 lm | 83.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

## Objetos de cálculo

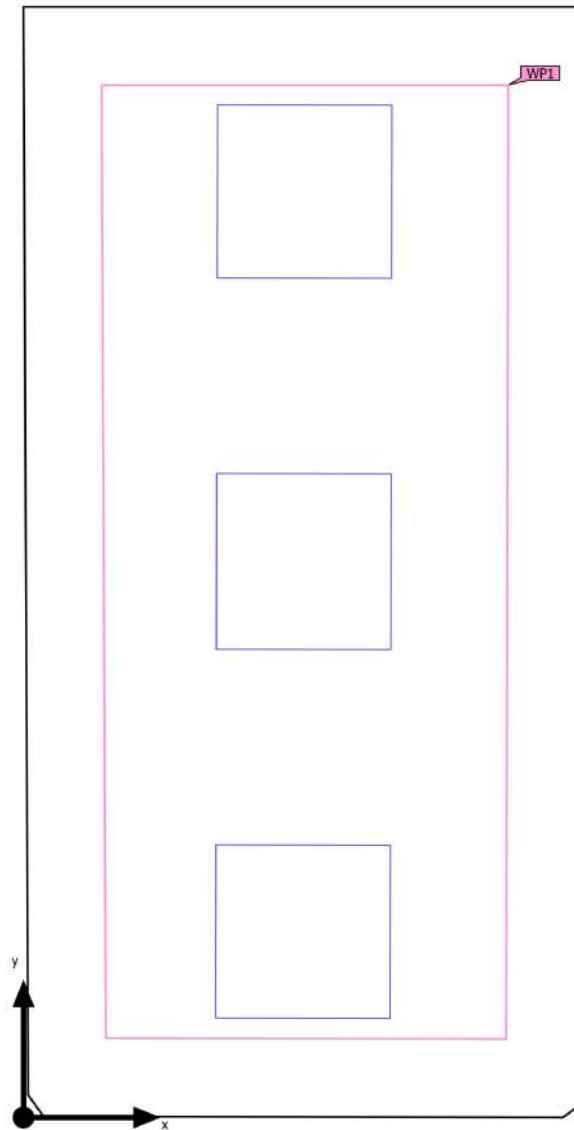

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

**Objetos de cálculo**

Planos útiles


| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|------------|------------|--------------------------|-------|--------|
| Plano útil (ENFERMERIA)                     | 598 lx                 | 479 lx     | 673 lx     | 0.80                     | 0.71  | WP1    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | ( $\geq 500$ lx)       |            |            | ( $\geq 0.60$ )          |       |        |
| Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.266 m     | ✓                      |            |            | ✓                        |       |        |

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.6 Salas de primeros auxilios)



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

Plano útil (ENFERMERIA)

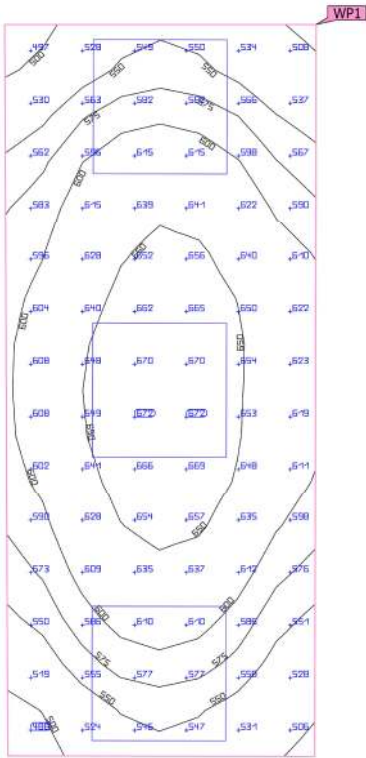


| Propiedades   | $\bar{E}$<br>(Nominal)    | $E_{min}$ | $E_{m\acute{a}x}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (ENFERMERIA)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.266 m | 598 lx<br>(≥ 500 lx)<br>✓ | 479 lx    | 673 lx            | 0.80<br>(≥ 0.60)<br>✓        | 0.71  | WP1    |

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.6 Salas de primeros auxilios)

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de iluminación de emergencia)

Resumen

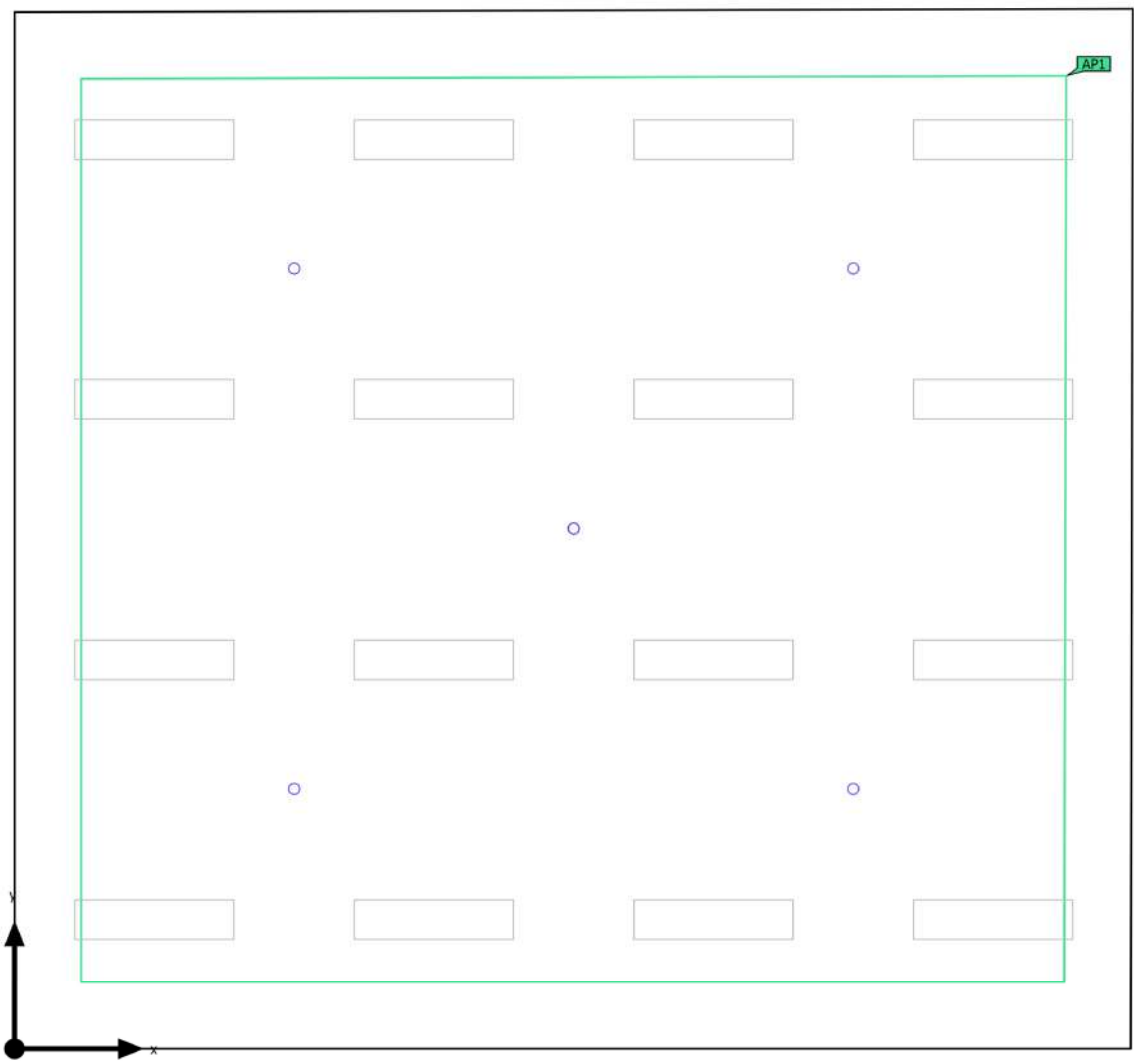

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Base                  | 65.58 m²  |
| Grado de reflexión    | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global)                                       |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altura interior del local | 2.800 m |
| Altura de montaje         | 2.800 m |
| Altura plano útil         | 0.800 m |
| Zona marginal plano útil  | 0.500 m |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de iluminación de emergencia)

## Resumen

### Resultados

|      | Tamaño                          | Calculado             | Nominal | Verificación | Índice |
|------|---------------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------|
| Área | Potencia específica de conexión | 0.19 W/m <sup>2</sup> | –       |              |        |


### Área anti-pánico

| Propiedades   | E <sub>min</sub><br>(Nominal) | E <sub>máx</sub> | U <sub>d</sub><br>(Nominal) | Índice |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| Área anti-pánico (IUDOTECA Y COWORKING)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.31 lx<br>(≥ 0.50 lx)<br>✓   | 15.0 lx          | 0.22<br>(≥ 0.025)<br>✓      | AP1    |

Indicaciones para planificación:


El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

### Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo             | P   | Φ              | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------|
| 7    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT<br>4.2W | 1.8 W   | 154 lm         | 85.6 lm/W            |
|      |            |                |                                 |  1.8 W | 154 lm (100 %) | –                    |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de luz 1)

Resumen

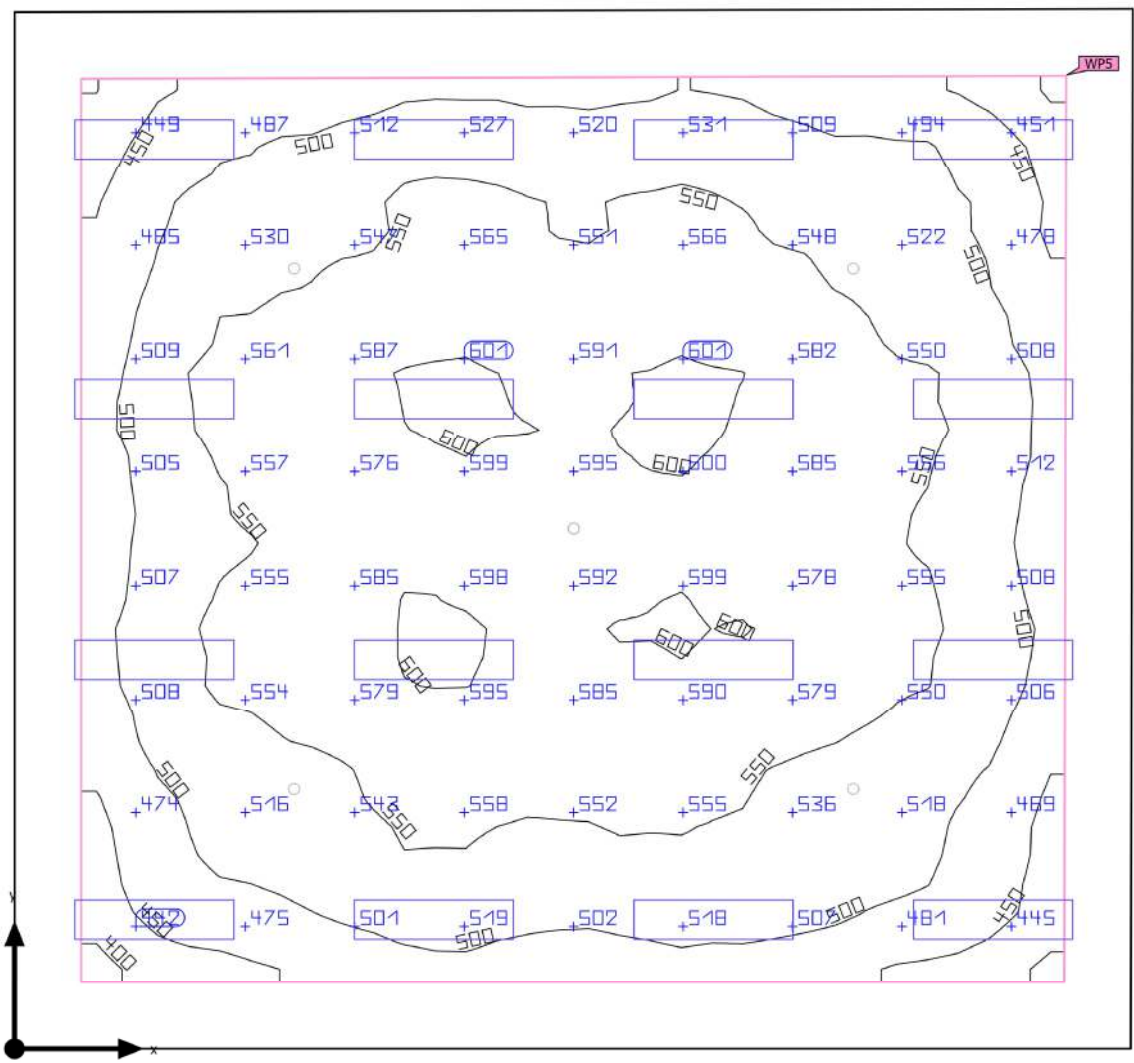

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Base                  | 65.58 m <sup>2</sup>                                |
| Grado de reflexión    | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global)                                       |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altura interior del local           | 2.800 m |
| Altura de montaje                   | 2.800 m |
| Altura <sub>plano útil</sub>        | 0.800 m |
| Zona marginal <sub>plano útil</sub> | 0.500 m |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de luz 1)

## Resumen

### Resultados

|                                   | Tamaño                          | Calculado                     | Nominal         | Verificación | Índice |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Plano útil                        | $E_{\text{perpendicular}}$      | 536 lx                        | $\geq 500$ lx   | ✓            | WP5    |
|                                   | $U_o (g_1)$                     | 0.71                          | $\geq 0.60$     | ✓            | WP5    |
|                                   | Potencia específica de conexión | 12.61 W/m <sup>2</sup>        | –               |              |        |
|                                   |                                 | 2.35 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –               |              |        |
| Valores de consumo <sup>(2)</sup> | Consumo                         | 1570 kWh/a                    | máx. 2300 kWh/a | ✓            |        |
| Área                              | Potencia específica de conexión | 9.69 W/m <sup>2</sup>         | –               |              |        |
|                                   |                                 | 1.81 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –               |              |        |

(1) Basado en un espacio rectangular de 8.402 m x 7.825 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))

### Lista de luminarias


| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | R <sub>UG</sub> | P      | Φ       | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|
| 16   | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | –               | 39.7 W | 3060 lm | 77.2 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING

## Plano de situación de luminarias

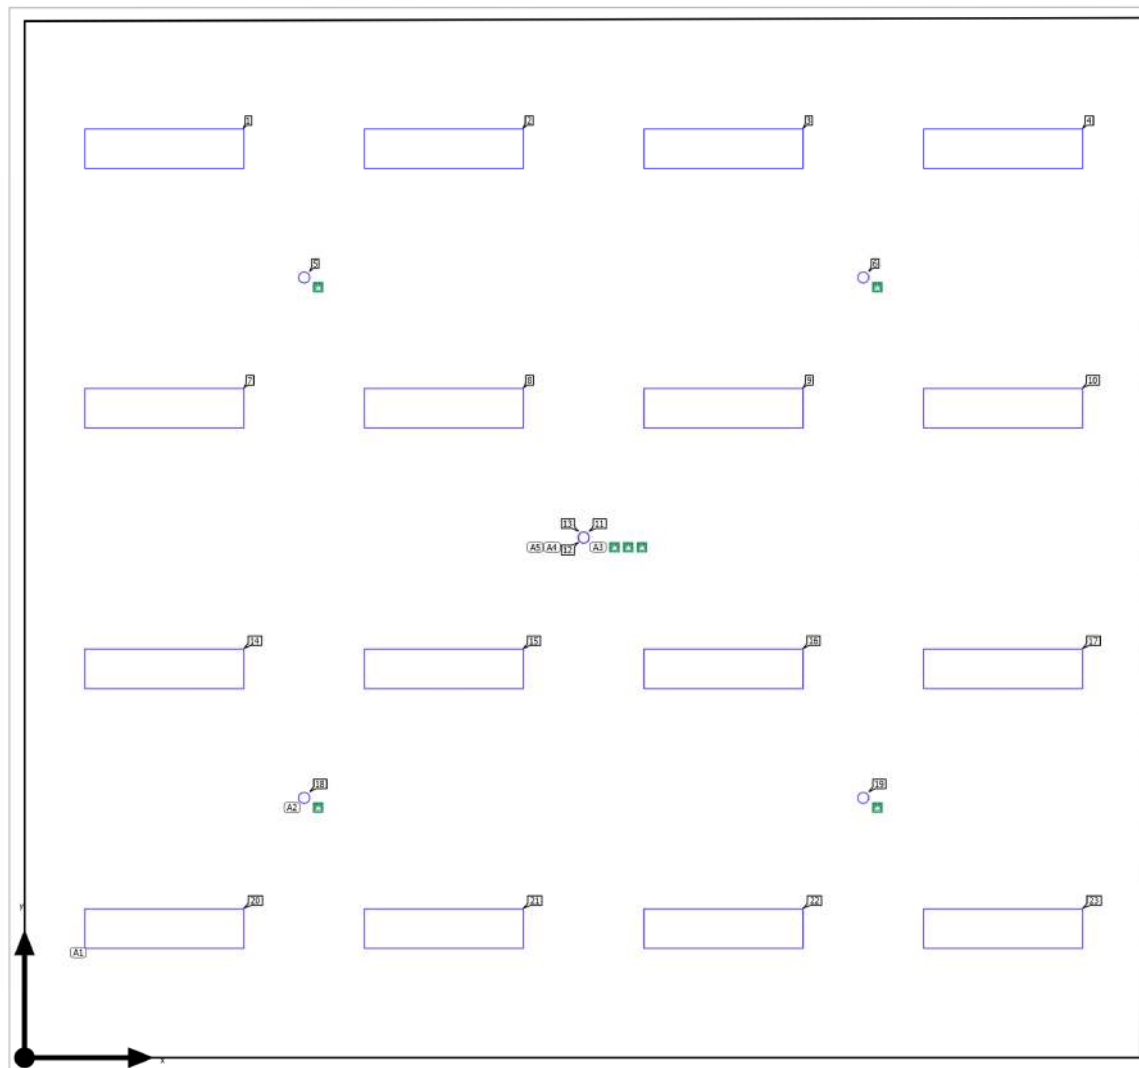

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING

**Plano de situación de luminarias**

|                     |                                     |                           |         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|
| Fabricante          | SYLVANIA                            | P                         | 39.7 W  |
| Nombre del artículo | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL | $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 3060 lm |
| Lámpara             | 1x                                  |                           |         |

16 x SYLVANIA P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 1.050 m / 0.978 m / 2.800 m      | 1.050 m | 6.847 m | 2.800 m           | 1         |
|                        |                                  | 3.151 m | 6.847 m | 2.800 m           | 2         |
| Dirección X            | 4 Uni., Centro - centro, 2.100 m | 5.251 m | 6.847 m | 2.800 m           | 3         |
|                        |                                  | 7.351 m | 6.847 m | 2.800 m           | 4         |
| Dirección Y            | 4 Uni., Centro - centro, 1.956 m | 1.050 m | 4.891 m | 2.800 m           | 7         |
|                        |                                  | 3.151 m | 4.891 m | 2.800 m           | 8         |
| Organización           | A1                               | 5.251 m | 4.891 m | 2.800 m           | 9         |
|                        |                                  | 7.351 m | 4.891 m | 2.800 m           | 10        |
|                        |                                  | 1.050 m | 2.934 m | 2.800 m           | 14        |
|                        |                                  | 3.151 m | 2.934 m | 2.800 m           | 15        |
|                        |                                  | 5.251 m | 2.934 m | 2.800 m           | 16        |
|                        |                                  | 7.351 m | 2.934 m | 2.800 m           | 17        |
|                        |                                  | 1.050 m | 0.978 m | 2.800 m           | 20        |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING


**Plano de situación de luminarias**

| X       | Y       | Altura de<br>montaje | Luminaria |
|---------|---------|----------------------|-----------|
| 3.151 m | 0.978 m | 2.800 m              | 21        |
| 5.251 m | 0.978 m | 2.800 m              | 22        |
| 7.351 m | 0.978 m | 2.800 m              | 23        |



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING

## Plano de situación de luminarias

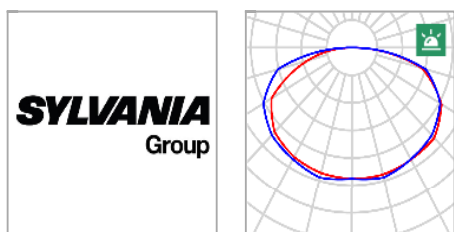

|                     |                               |                                      |        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Fabricante          | SYLVANIA                      | P                                    | 1.8 W  |
| Nombre del artículo | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W  | P <sub>Alumbrado de emergencia</sub> | 1.8 W  |
| Lámpara             | 1x LED EMERGENCY DOWNLIGHT 3W | Φ <sub>Luminaria</sub>               | 154 lm |
|                     |                               | Φ <sub>Alumbrado de emergencia</sub> | 154 lm |
|                     |                               | ELF                                  | 100 %  |

## 4 x SYLVANIA LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 2.100 m / 1.956 m / 2.800 m      | 2.100 m | 5.869 m | 2.800 m           | 5         |
| Dirección X            | 2 Uni., Centro - centro, 4.201 m | 6.301 m | 5.869 m | 2.800 m           | 6         |
| Dirección Y            | 2 Uni., Centro - centro, 3.912 m | 2.100 m | 1.956 m | 2.800 m           | 18        |
|                        |                                  | 6.301 m | 1.956 m | 2.800 m           | 19        |
| Organización           | A2                               |         |         |                   |           |

## 1 x SYLVANIA LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 4.201 m / 3.912 m / 2.800 m      | 4.201 m | 3.912 m | 2.800 m           | 11        |
| Dirección X            | 1 Uni., Centro - centro, 8.402 m |         |         |                   |           |
| Dirección Y            | 1 Uni., Centro - centro, 7.825 m |         |         |                   |           |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING

**Plano de situación de luminarias**

|              |    |
|--------------|----|
| Organización | A3 |
|--------------|----|

1 x SYLVANIA LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 4.201 m / 3.912 m / 2.800 m      | 4.201 m | 3.912 m | 2.800 m           | 12        |
| Dirección X            | 1 Uni., Centro - centro, 8.402 m |         |         |                   |           |
| Dirección Y            | 1 Uni., Centro - centro, 7.825 m |         |         |                   |           |
| Organización           | A4                               |         |         |                   |           |


1 x SYLVANIA LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 4.201 m / 3.912 m / 2.800 m      | 4.201 m | 3.912 m | 2.800 m           | 13        |
| Dirección X            | 1 Uni., Centro - centro, 8.402 m |         |         |                   |           |
| Dirección Y            | 1 Uni., Centro - centro, 7.825 m |         |         |                   |           |
| Organización           | A5                               |         |         |                   |           |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING


**Lista de luminarias**

|                                   |                               |                                   |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>50038 lm | $P_{\text{total}}$<br>647.8 W | Rendimiento lumínico<br>77.2 lm/W | $\Phi_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>1078 lm | $P_{\text{Alumbrado de emergencia}}$<br>12.6 W |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo   | P      | $\Phi$         | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|---|--------|----------------|----------------------|
| 16   | SYLVANIA   |                | P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL   | 39.7 W | 3060 lm        | 77.2 lm/W            |
| 7    | SYLVANIA   |                | LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W  | 1.8 W  | 154 lm         | 85.6 lm/W            |
|      |            |                |  1.8 W |        | 154 lm (100 %) | –                    |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

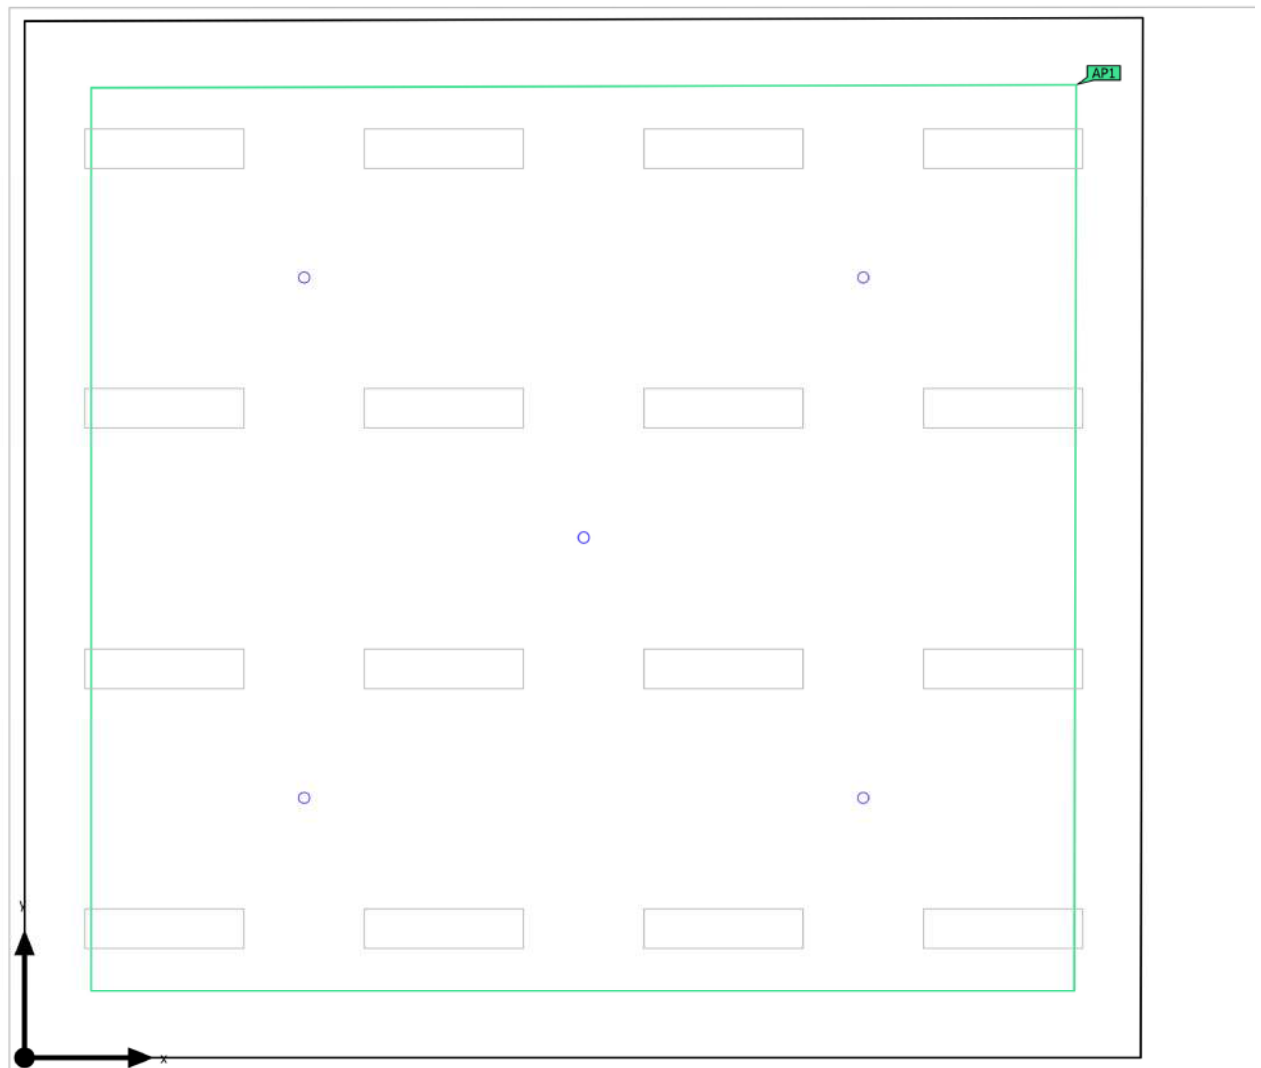

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de iluminación de emergencia)

**Objetos de cálculo**

Superficies antipánico


| Propiedades   | $E_{min}$<br>(Nominal)            | $E_{max}$ | $U_d$<br>(Nominal)            | Índice |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| Área anti-pánico (IUDOTECA Y COWORKING)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.31 lx<br>( $\geq 0.50$ lx)<br>✓ | 15.0 lx   | 0.22<br>( $\geq 0.025$ )<br>✓ | AP1    |

Indicaciones para planificación:

El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de luz 1)

## Objetos de cálculo

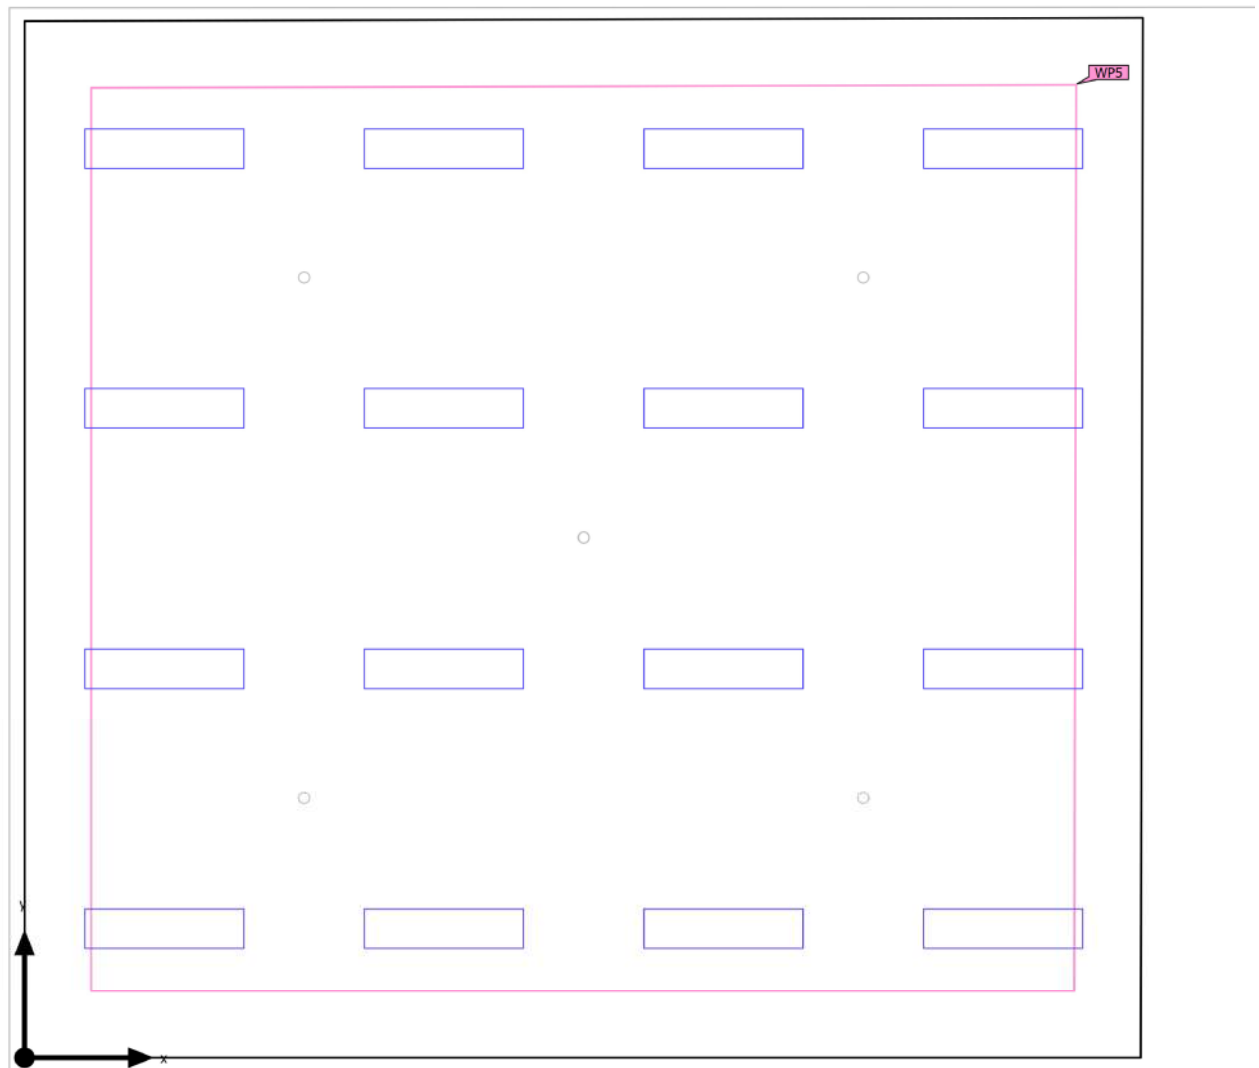

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de luz 1)

**Objetos de cálculo**


Planos útiles

| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|------------|------------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (IUDOTECA Y COWORKING)           | 536 lx                 | 382 lx     | 607 lx     | 0.71                         | 0.63  | WP5    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | ( $\geq 500$ lx)       |            |            | ( $\geq 0.60$ )              |       |        |
| Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m     | ✓                      |            |            | ✓                            |       |        |

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de iluminación de emergencia)

**Área anti-pánico (IUDOTECA Y COWORKING)**

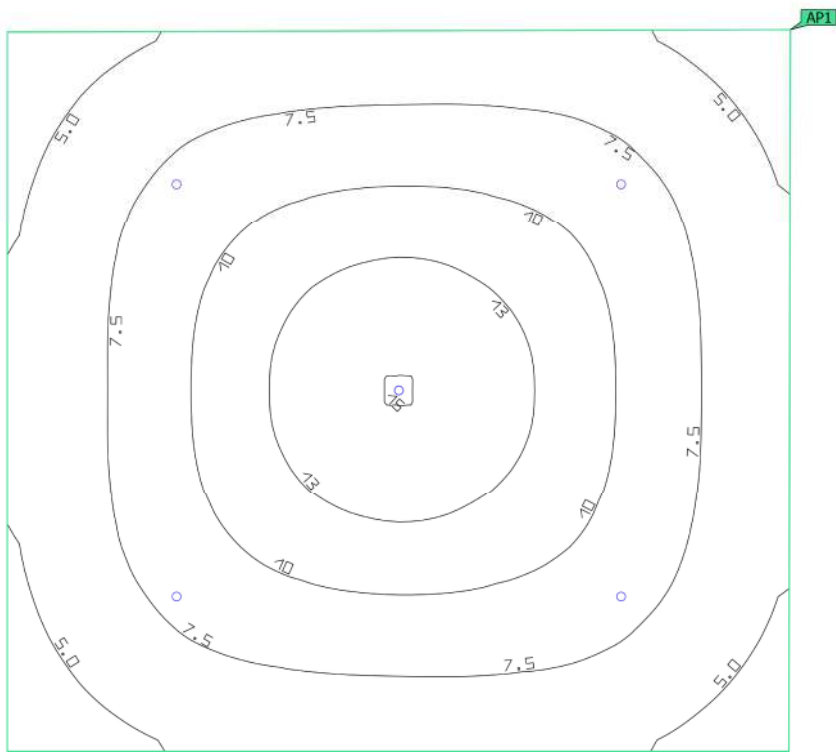


| Propiedades   | $E_{min}$<br>(Nominal)      | $E_{máx}$ | $U_d$<br>(Nominal)     | Índice |
|---|-----------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Área anti-pánico (IUDOTECA Y COWORKING)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.31 lx<br>(≥ 0.50 lx)<br>✓ | 15.0 lx   | 0.22<br>(≥ 0.025)<br>✓ | AP1    |

Indicaciones para planificación:  
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.




Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · IUDOTECA Y COWORKING (Escena de luz 1)  
**Plano útil (IUDOTECA Y COWORKING)**

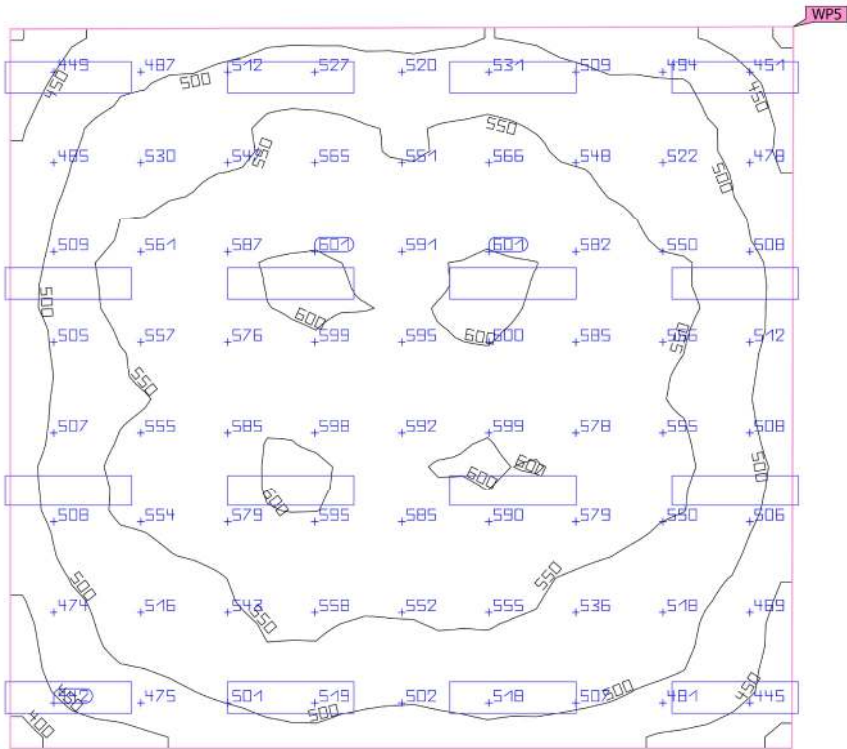

| Propiedades   | $\bar{E}$<br>(Nominal)          | $E_{min}$ | $E_{max}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (IUDOTECA Y COWORKING)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m | 536 lx<br>( $\geq 500$ lx)<br>✓ | 382 lx    | 607 lx    | 0.71<br>( $\geq 0.60$ )<br>✓ | 0.63  | WP5    |

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS (Escena de luz 1)

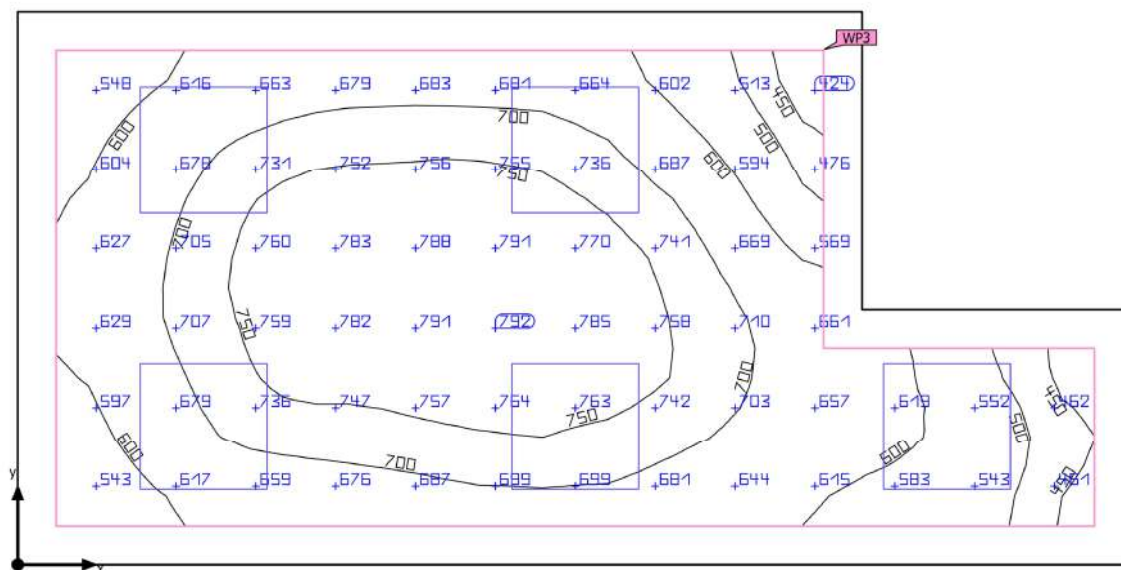**Resumen**

|      |                      |
|------|----------------------|
| Base | 11.82 m <sup>2</sup> |
|------|----------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
|--------------------|---|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |
|-----------------------|---------------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altura interior del local | 2.800 m |
|---------------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Altura de montaje | 2.800 m |
|-------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Altura plano útil | 0.800 m |
|-------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Zona marginal plano útil | 0.180 m |
|--------------------------|---------|

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS (Escena de luz 1)

## Resumen

### Resultados

|                                   | Tamaño                          | Calculado                     | Nominal        | Verificación | Índice |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Plano útil                        | $E_{\text{perpendicular}}$      | 672 lx                        | $\geq 500$ lx  | ✓            | WP3    |
|                                   | $U_o (g_1)$                     | 0.61                          | $\geq 0.60$    | ✓            | WP3    |
|                                   | Potencia específica de conexión | 22.45 W/m <sup>2</sup>        | –              |              |        |
|                                   |                                 | 3.34 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |
| Valores de consumo <sup>(2)</sup> | Consumo                         | 507 kWh/a                     | máx. 450 kWh/a | ✗            |        |
| Área                              | Potencia específica de conexión | 17.34 W/m <sup>2</sup>        | –              |              |        |
|                                   |                                 | 2.58 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |

(1) Basado en un espacio rectangular de 5.230 m x 2.600 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))

### Lista de luminarias


| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                    | R <sub>UG</sub> | P      | Φ       | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|--|-----------------|--------|---------|----------------------|
| 5    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW<br>100-277V | –               | 41.0 W | 3431 lm | 83.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS

## Plano de situación de luminarias

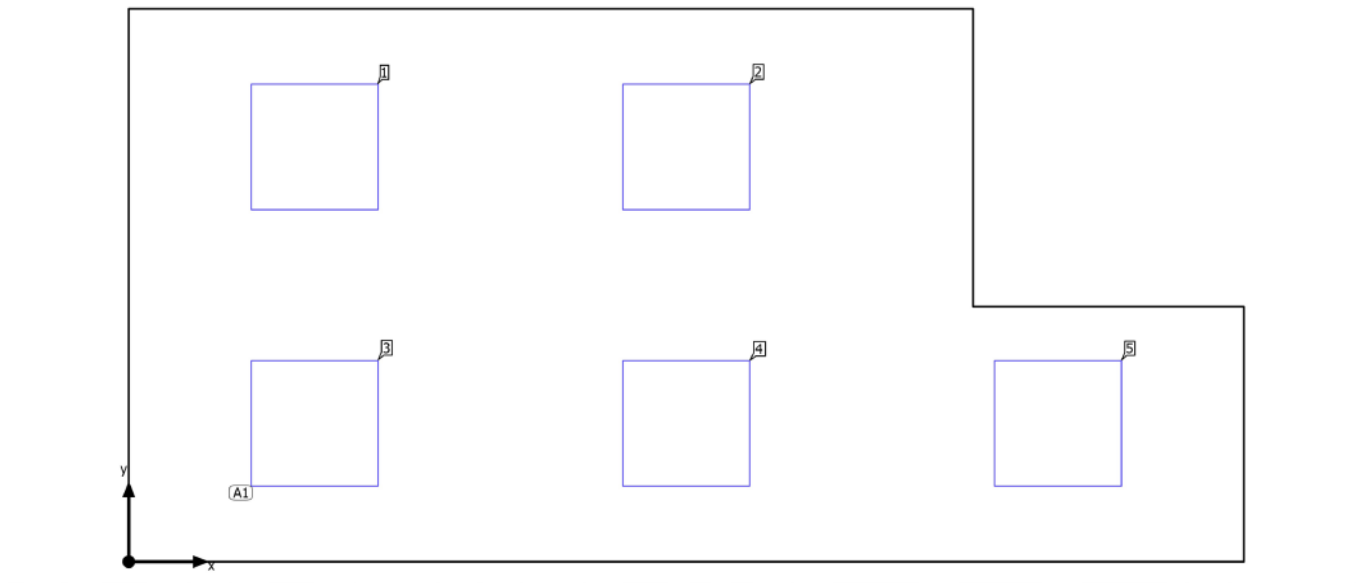

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS

**Plano de situación de luminarias**

|                     |   |                           |         |
|---------------------|---|---------------------------|---------|
| Fabricante          | SYLVANIA                                  | P                         | 41.0 W  |
| Nombre del artículo | P27930-LED PANEL<br>SQ 40W NW<br>100-277V | $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 3431 lm |
| Lámpara             | 1x  |                           |         |

5 x SYLVANIA P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 0.872 m / 0.650 m / 2.800 m      | 0.872 m | 1.950 m | 2.800 m           | 1         |
|                        |                                  | 2.615 m | 1.950 m | 2.800 m           | 2         |
| Dirección X            | 3 Uni., Centro - centro, 1.743 m | 0.872 m | 0.650 m | 2.800 m           | 3         |
|                        |                                  | 2.615 m | 0.650 m | 2.800 m           | 4         |
| Dirección Y            | 2 Uni., Centro - centro, 1.300 m | 4.358 m | 0.650 m | 2.800 m           | 5         |
| Organización           | A1                               |         |         |                   |           |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS


**Lista de luminarias**

|                                   |                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>17155 lm | $P_{\text{total}}$<br>205.0 W | Rendimiento lumínico<br>83.7 lm/W |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo                 | P      | $\Phi$  | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|---------|----------------------|
| 5    | SYLVANIA   |                | P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V | 41.0 W | 3431 lm | 83.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS (Escena de luz 1)

## Objetos de cálculo

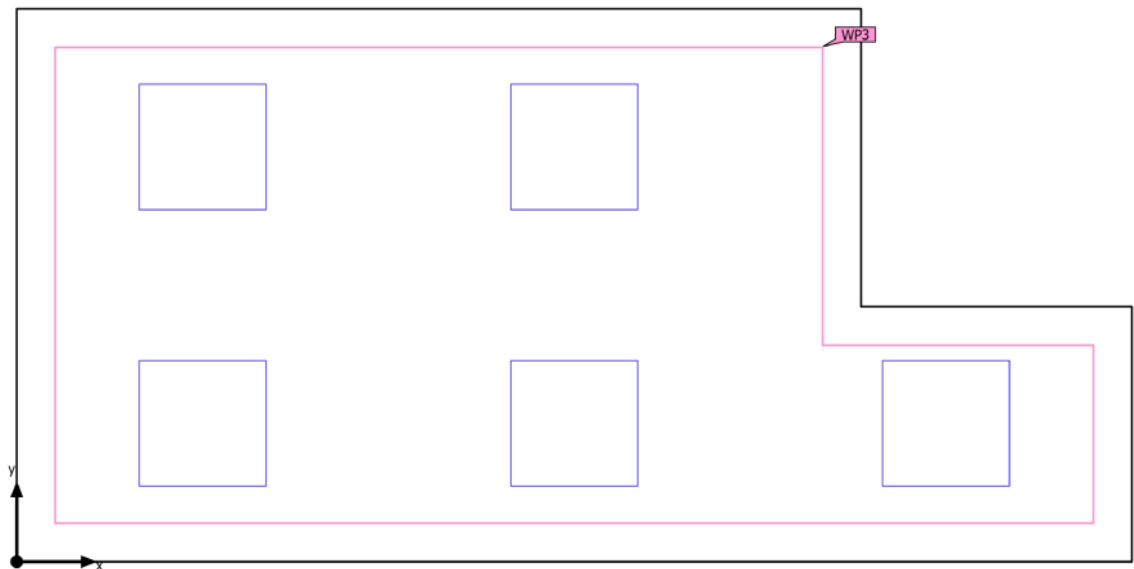

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS (Escena de luz 1)

**Objetos de cálculo**

Planos útiles


| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|------------|------------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (OFICINAS)                       | 672 lx                 | 412 lx     | 794 lx     | 0.61                         | 0.52  | WP3    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | ( $\geq 500$ lx)       |            |            | ( $\geq 0.60$ )              |       |        |
| Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.180 m     | ✓                      |            |            | ✓                            |       |        |

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · OFICINAS (Escena de luz 1)

Plano útil (OFICINAS)

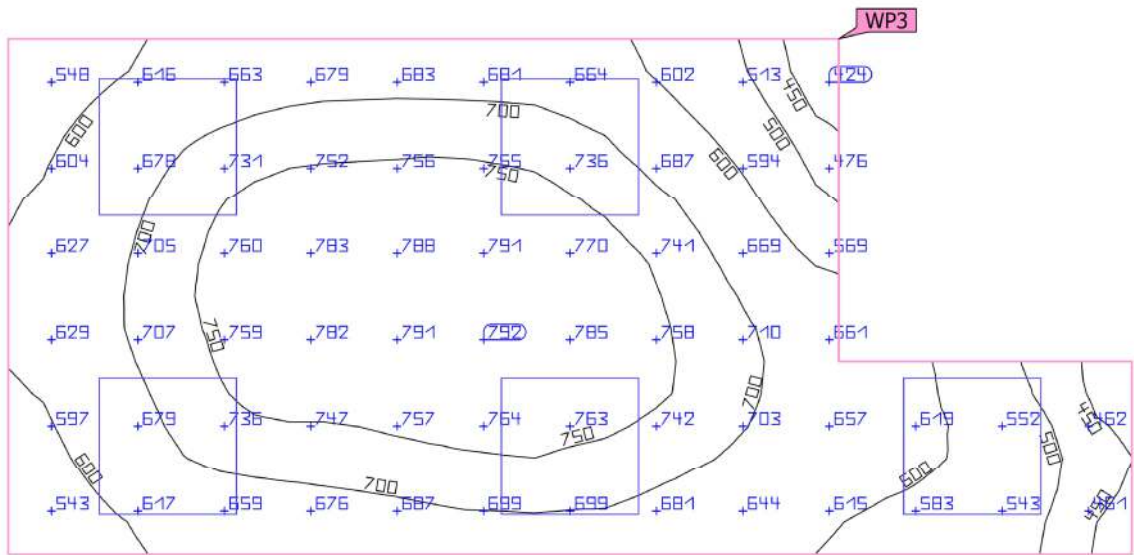


| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{min}$ | $E_{max}$ | $U_o (g_1)$<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|--------|
| Plano útil (OFICINAS)                       | 672 lx                 | 412 lx    | 794 lx    | 0.61                     | 0.52  | WP3    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | (≥ 500 lx)             |           |           | (≥ 0.60)                 |       |        |
| Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.180 m     | ✓                      |           |           | ✓                        |       |        |

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO (Escena de luz 1)

Resumen

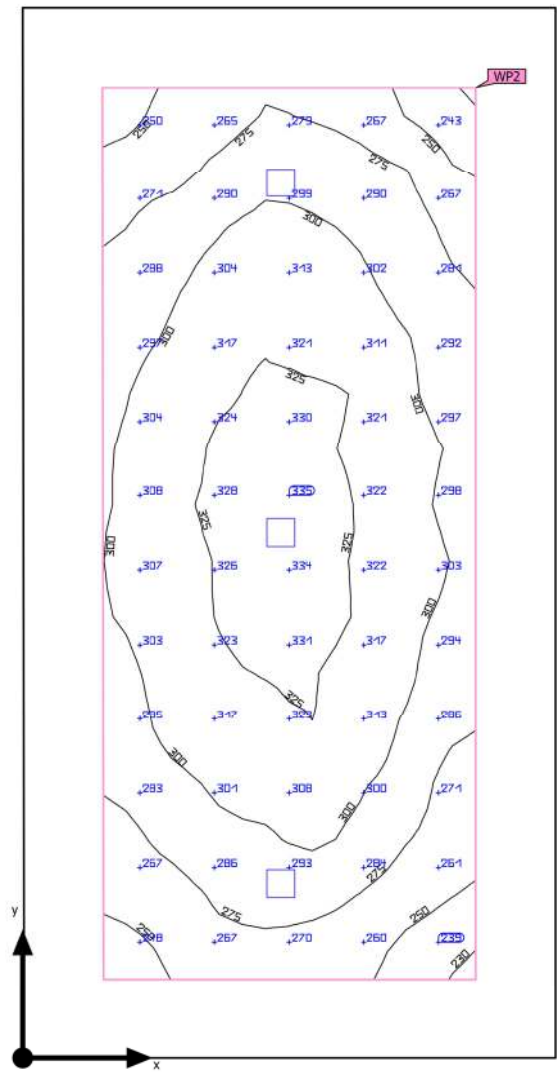

|                       |   |                           |         |
|-----------------------|---|---------------------------|---------|
| Base                  | 7.31 m <sup>2</sup>                                 | Altura interior del local | 2.800 m |
| Grado de reflexión    | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % | Altura de montaje         | 2.800 m |
| Factor de degradación | 0.80 (Global)                                       | Altura plano útil         | 0.800 m |
|                       |   | Zona marginal plano útil  | 0.288 m |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO (Escena de luz 1)

## Resumen

### Resultados

|                                   | Tamaño                          | Calculado                     | Nominal        | Verificación | Índice |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Plano útil                        | $E_{\text{perpendicular}}$      | 296 lx                        | $\geq 200$ lx  | ✓            | WP2    |
|                                   | $U_o (g_1)$                     | 0.77                          | $\geq 0.40$    | ✓            | WP2    |
|                                   | Potencia específica de conexión | 15.82 W/m <sup>2</sup>        | –              |              |        |
|                                   |                                 | 5.35 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |
| Valores de consumo <sup>(2)</sup> | Consumo                         | 56.7 kWh/a                    | máx. 300 kWh/a | ✓            |        |
| Área                              | Potencia específica de conexión | 9.40 W/m <sup>2</sup>         | –              |              |        |
|                                   |                                 | 3.18 W/m <sup>2</sup> /100 lx | –              |              |        |

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.925 m x 3.800 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.


Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

### Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo | R <sub>UG</sub> | P      | Φ       | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | LED PANEL RD 24W    | –               | 22.9 W | 1688 lm | 73.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO

## Plano de situación de luminarias

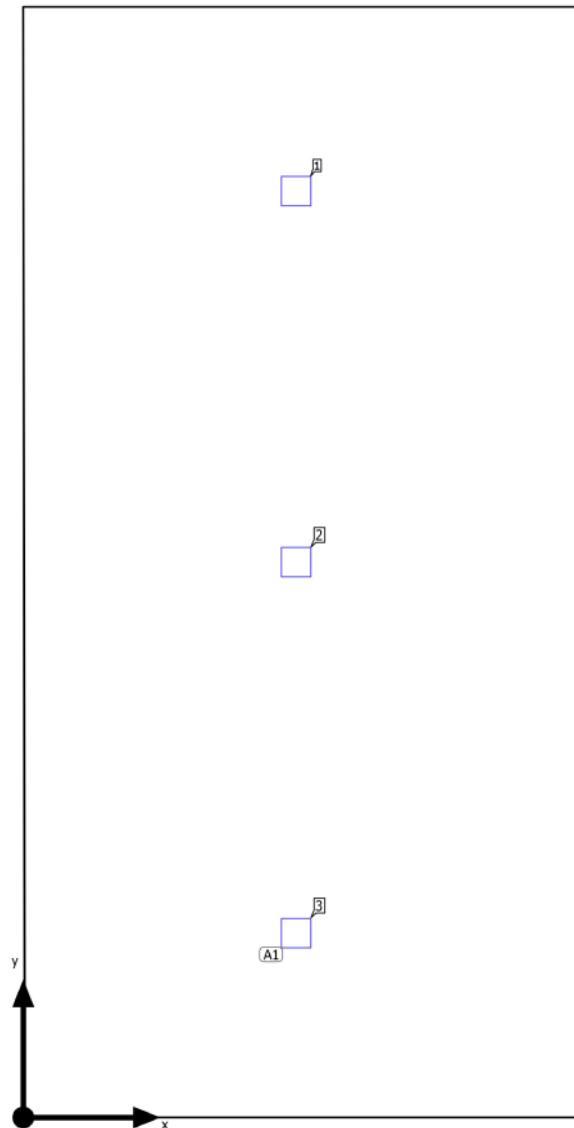

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO

**Plano de situación de luminarias**

|                     |                  |                           |         |
|---------------------|------------------|---------------------------|---------|
| Fabricante          | SYLVANIA         | P                         | 22.9 W  |
| Nombre del artículo | LED PANEL RD 24W | $\Phi_{\text{Luminaria}}$ | 1688 lm |
| Lámpara             | 1x               |                           |         |

**3 x SYLVANIA LED PANEL RD 24W**

| Tipo                   | Disposición en campo             | X       | Y       | Altura de montaje | Luminaria |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 0.933 m / 0.633 m / 2.800 m      | 0.933 m | 3.167 m | 2.800 m           | 1         |
|                        |                                  | 0.933 m | 1.900 m | 2.800 m           | 2         |
| Dirección X            | 1 Uni., Centro - centro, 0.065 m | 0.933 m | 0.633 m | 2.800 m           | 3         |
| Dirección Y            | 3 Uni., Centro - centro, 1.267 m |         |         |                   |           |
| Organización           | A1                               |         |         |                   |           |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO


**Lista de luminarias**

|                                  |                              |                                   |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>5064 lm | $P_{\text{total}}$<br>68.7 W | Rendimiento lumínico<br>73.7 lm/W |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

| Uni. | Fabricante | Nº de artículo | Nombre del artículo | P      | $\Phi$  | Rendimiento lumínico |
|------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|----------------------|
| 3    | SYLVANIA   |                | LED PANEL RD 24W    | 22.9 W | 1688 lm | 73.7 lm/W            |

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO (Escena de luz 1)

## Objetos de cálculo

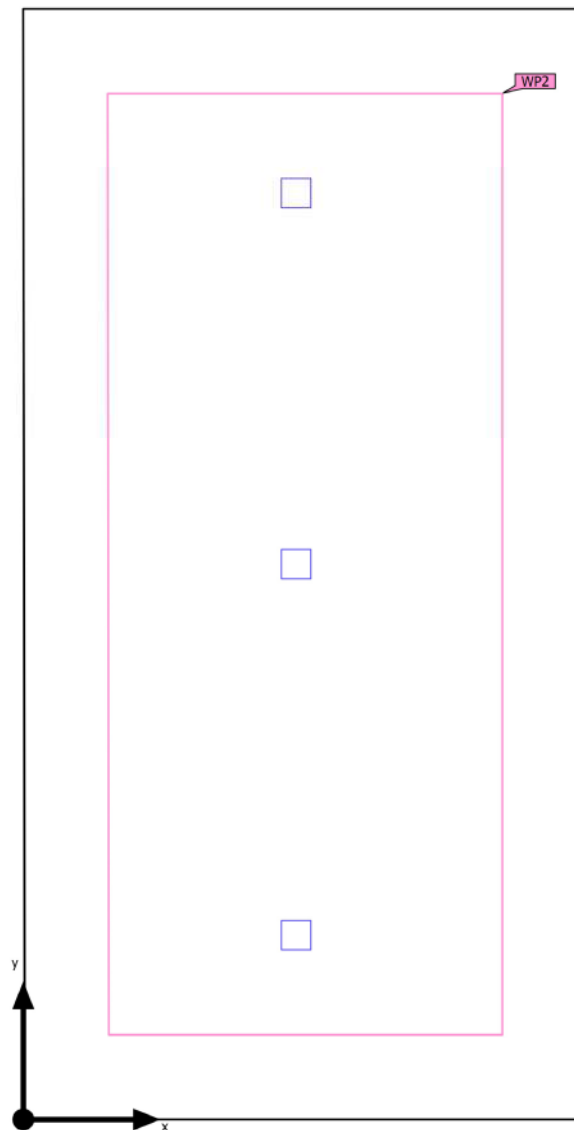

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO (Escena de luz 1)

**Objetos de cálculo**

Planos útiles


| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|------------|------------|--------------------------|-------|--------|
| Plano útil (WC MIXTO)                       | 296 lx                 | 229 lx     | 335 lx     | 0.77                     | 0.68  | WP2    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | ( $\geq 200$ lx)       |            |            | ( $\geq 0.40$ )          |       |        |
| Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m     | ✓                      |            |            | ✓                        |       |        |

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · WC MIXTO (Escena de luz 1)

Plano útil (WC MIXTO)

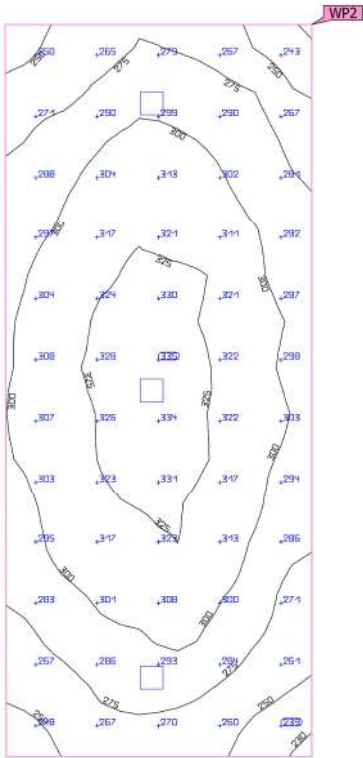

| Propiedades                                 | $\bar{E}$<br>(Nominal) | $E_{min}$ | $E_{m\acute{a}x}$ | $U_o$ ( $g_1$ )<br>(Nominal) | $g_2$ | Índice |
|---|------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------|--------|
| Plano útil (WC MIXTO)                       | 296 lx                 | 229 lx    | 335 lx            | 0.77                         | 0.68  | WP2    |
| Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) | $\geq 200$ lx          |           |                   | $\geq 0.40$                  |       |        |
| Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m     | ✓                      |           |                   | ✓                            |       |        |

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

## Glosario

### A

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| A                           | Símbolo para una superficie en la geometría   |
| Altura interior del local   | Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del techo (para un local en su estado terminado).   |
| Autonomía de la luz del día | Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de autonomía con luz solar. |

### Á

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Área circundante        | El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura que el área de la tarea visual.  |
| Área de fondo           | El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo. |
| Área de la tarea visual | El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.   |

### C

|     |  |
|-----|--|
| CCT | <p>(ingl. correlated colour temperature)</p> <p>Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".</p> <p>Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464-1:</p> <p>Color de luz - temperatura de color [K]<br/>         blanco cálido (ww) &lt; 3.300 K<br/>         blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K<br/>         blanco luz diurna (tw) &gt; 5.300 K</p> |
|-----|--|

## Glosario

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cociente de luz diurna | <p>Relación entre la iluminancia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior bajo cielo abierto.</p> <p>Símbolo: D (ingl. daylight factor)<br/>Unidad: %</p>  |
| CRI                    | <p>(ingl. colour rendering index)<br/>Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.</p> <p>El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).</p> |
| D                      |  |
| Densidad lumínica      | <p>Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.</p> <p>Unidad: Candela por metro cuadrado<br/>Abreviatura: cd/m<sup>2</sup><br/>Símbolo: L</p>   |
| E                      |  |
| Eta (η)                | <p>(ingl. light output ratio)<br/>El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria instalada.</p> <p>Unidad: %</p>  |

## Glosario

### Evaluación energética

Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores, teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de 27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como una extensión del método basado en regresión anual anterior.

## F

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Factor de degradación | Véase MF   |
| Flujo luminoso        | <p>Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total. El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de luminaria.</p> <p>Unidad: Lumen<br/>Abreviatura: lm<br/>Símbolo: <math>\Phi</math></p> |

## G

|       |   |
|-------|---|
| $g_1$ | <p>Con frecuencia también <math>U_o</math> (ingl. overall uniformity)<br/>Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de <math>E_{min}</math> y <math>\bar{E}</math> y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.</p> |
| $g_2$ | <p>Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente entre <math>E_{min}</math> y <math>E_{max}</math> y por lo general es relevante solo como evidencia de iluminación de emergencia según EN 1838.</p>   |

## Glosario

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Grado de reflexión         | El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.   |
| Grupo de control           | Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.  |
| I                          |  |
| Iluminancia, adaptativa    | Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.   |
| Iluminancia, horizontal    | Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general con las letras $E_h$ .  |
| Iluminancia, perpendicular | Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.  |
| Iluminancia, vertical      | Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las letras $E_v$ .   |
| Intensidad lumínica        | Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La intensidad lumínica es el flujo luminoso $\Phi$ , entregado en un ángulo determinado $\Omega$ del espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una unidad básica SI.<br><br>Unidad: Candela<br>Abreviatura: cd<br>Símbolo: I  |
| Intensidad lumínica        | Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el tamaño de esta superficie ( $\text{lm/m}^2 = \text{lx}$ ). La iluminancia no está vinculada a una superficie de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.<br><br>Unidad: Lux<br>Abreviatura: lx<br>Símbolo: E |

## Glosario

### K

|       |   |
|-------|---|
| $k_s$ | El efecto de deslumbramiento de una fuente de luz puede describirse mediante la métrica del deslumbramiento $k_s$ . Relaciona el ángulo sólido de la fuente de luz deslumbrante vista desde el punto de inmisión, la luminancia ambiental y la luminancia máxima admisible. |
|-------|---|

### L

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| LENI                        | (ingl. lighting energy numeric indicator)<br>Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193<br><br>Unidad: kWh/m <sup>2</sup> año  |
| LLMF                        | (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005<br>Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso). |
| LMF                         | (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005<br>Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).  |
| LSF                         | (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005<br>Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).                                |
| Luz molesta/Inmisión de luz | Para proteger el entorno nocturno y minimizar los problemas para los seres humanos, la flora y la fauna, es necesario limitar la luz molesta (también conocida como contaminación lumínica), que puede causar graves problemas fisiológicos y ecológicos a las personas y al medio ambiente. La inmisión lumínica se refiere a la influencia perturbadora de la luz emitida por fuentes de luz artificiales.          |

## Glosario

### M

#### MF

(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula  $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$ .

### O

#### Observador RUG

Punto de cálculo en la sala, para el DIALux se determina el valor RUG. La ubicación y la altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición típica del observador (posición y nivel de los ojos del usuario).

### P

#### P

(ingl. power)

Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio

Abreviatura: W

#### Plano útil

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

### R

#### $R_{UG} \max$

(engl. rating unified glare)

Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.

Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de  $R_{UG}$  también depende de la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-1:2021 especifica unos valores  $R_{UG} - R_{UGL}$  máximos permisibles para varios lugares de trabajo en interiores.

#### $R_{DLO}$

La relación entre el flujo luminoso emitido por debajo del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.

## Glosario

|                      |  |
|----------------------|--|
| R <sub>G</sub>       | <p>El deslumbramiento provocado directamente por las luminarias de una instalación de alumbrado exterior se determina mediante el método CIE del índice de deslumbramiento (RG). Para calcularlo, se necesita la luminancia de velo equivalente del entorno. Hay cuatro opciones para determinarla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un cálculo exacto según CIE 112, basado en el área de la escena.</li> <li>• Un método simplificado según CIE 112, basado en el área de la escena.</li> <li>• Un método simplificado según la norma EN 12464-2, basado en el área de la escena.</li> <li>• Utilizar un método personalizado para determinar el área de la escena.</li> <li>• Utilizando un área de cálculo personalizada para determinar la luminancia equivalente del velo.</li> <li>• Especificando un valor fijo para facilitar la comparabilidad.</li> </ul> |
| R <sub>UF</sub>      | <p>relación de flujo ascendente</p> <p>La relación entre el flujo luminoso emitido directamente o reflejado por encima del plano horizontal y el flujo luminoso que no puede evitarse en condiciones ideales para alcanzar el nivel de iluminancia en una zona deliberadamente iluminada.</p>  |
| R <sub>UL</sub>      | <p>relación de luz ascendente</p> <p>La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento. En este cálculo se tiene en cuenta la eficiencia de la luminaria.</p>   |
| R <sub>ULO</sub>     | <p>relación de potencia luminosa hacia arriba</p> <p>La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.</p>   |
| Rendimiento lumínico | <p>Relación entre la potencia luminosa emitida <math>\Phi</math> [lm] y la potencia eléctrica consumida P [W] Unidad: lm/W.</p> <p>Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la luminaria completa (rendimiento lumínico de luminaria).</p>  |
| RMF                  | <p>(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005</p> <p>Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).</p>  |
| RUG (máx.)           | <p>(índice de deslumbramiento unificado)</p> <p>Medida para el efecto de deslumbramiento psicológico en interiores. Además de la luminancia de la luminaria, el valor RUG también depende de la posición del observador, la dirección de visión y la luminancia ambiental. Entre otras cosas, la norma EN 12464-1 especifica los valores RUG máximos admisibles para diversos lugares de trabajo en interiores.</p>  |



## Glosario

### S

|   |  |
|---|--|
| <b>Superficie útil - Cociente de luz diurna</b> | Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna. |
|---|--|

---

### T

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Tiempos de funcionamiento</b> | La evaluación de la luz molesta y la inmisión de luz depende de los tiempos de funcionamiento de la instalación de alumbrado. Dependiendo de la norma, se especifican de 1 a 3 tiempos de funcionamiento diferentes. A falta de detalles específicos, puede suponerse un tiempo de funcionamiento entre las 06:00 y las 22:00. |
|----------------------------------|--|

---

### Z

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Zona marginal</b> | Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo. |
|----------------------|--|

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zonas medioambientales</b> | La evaluación de la luz intrusa y la inmisión de luz depende del entorno de la instalación de alumbrado. Según la norma, se definen de 4 a 6 zonas diferentes, que van desde zonas muy protegidas en entornos naturales hasta zonas urbanas, comerciales e industriales. |
|-------------------------------|--|

---